


POZIOM +5

etap II - rehabilitacja

szacht 2

etap I - kardiologia

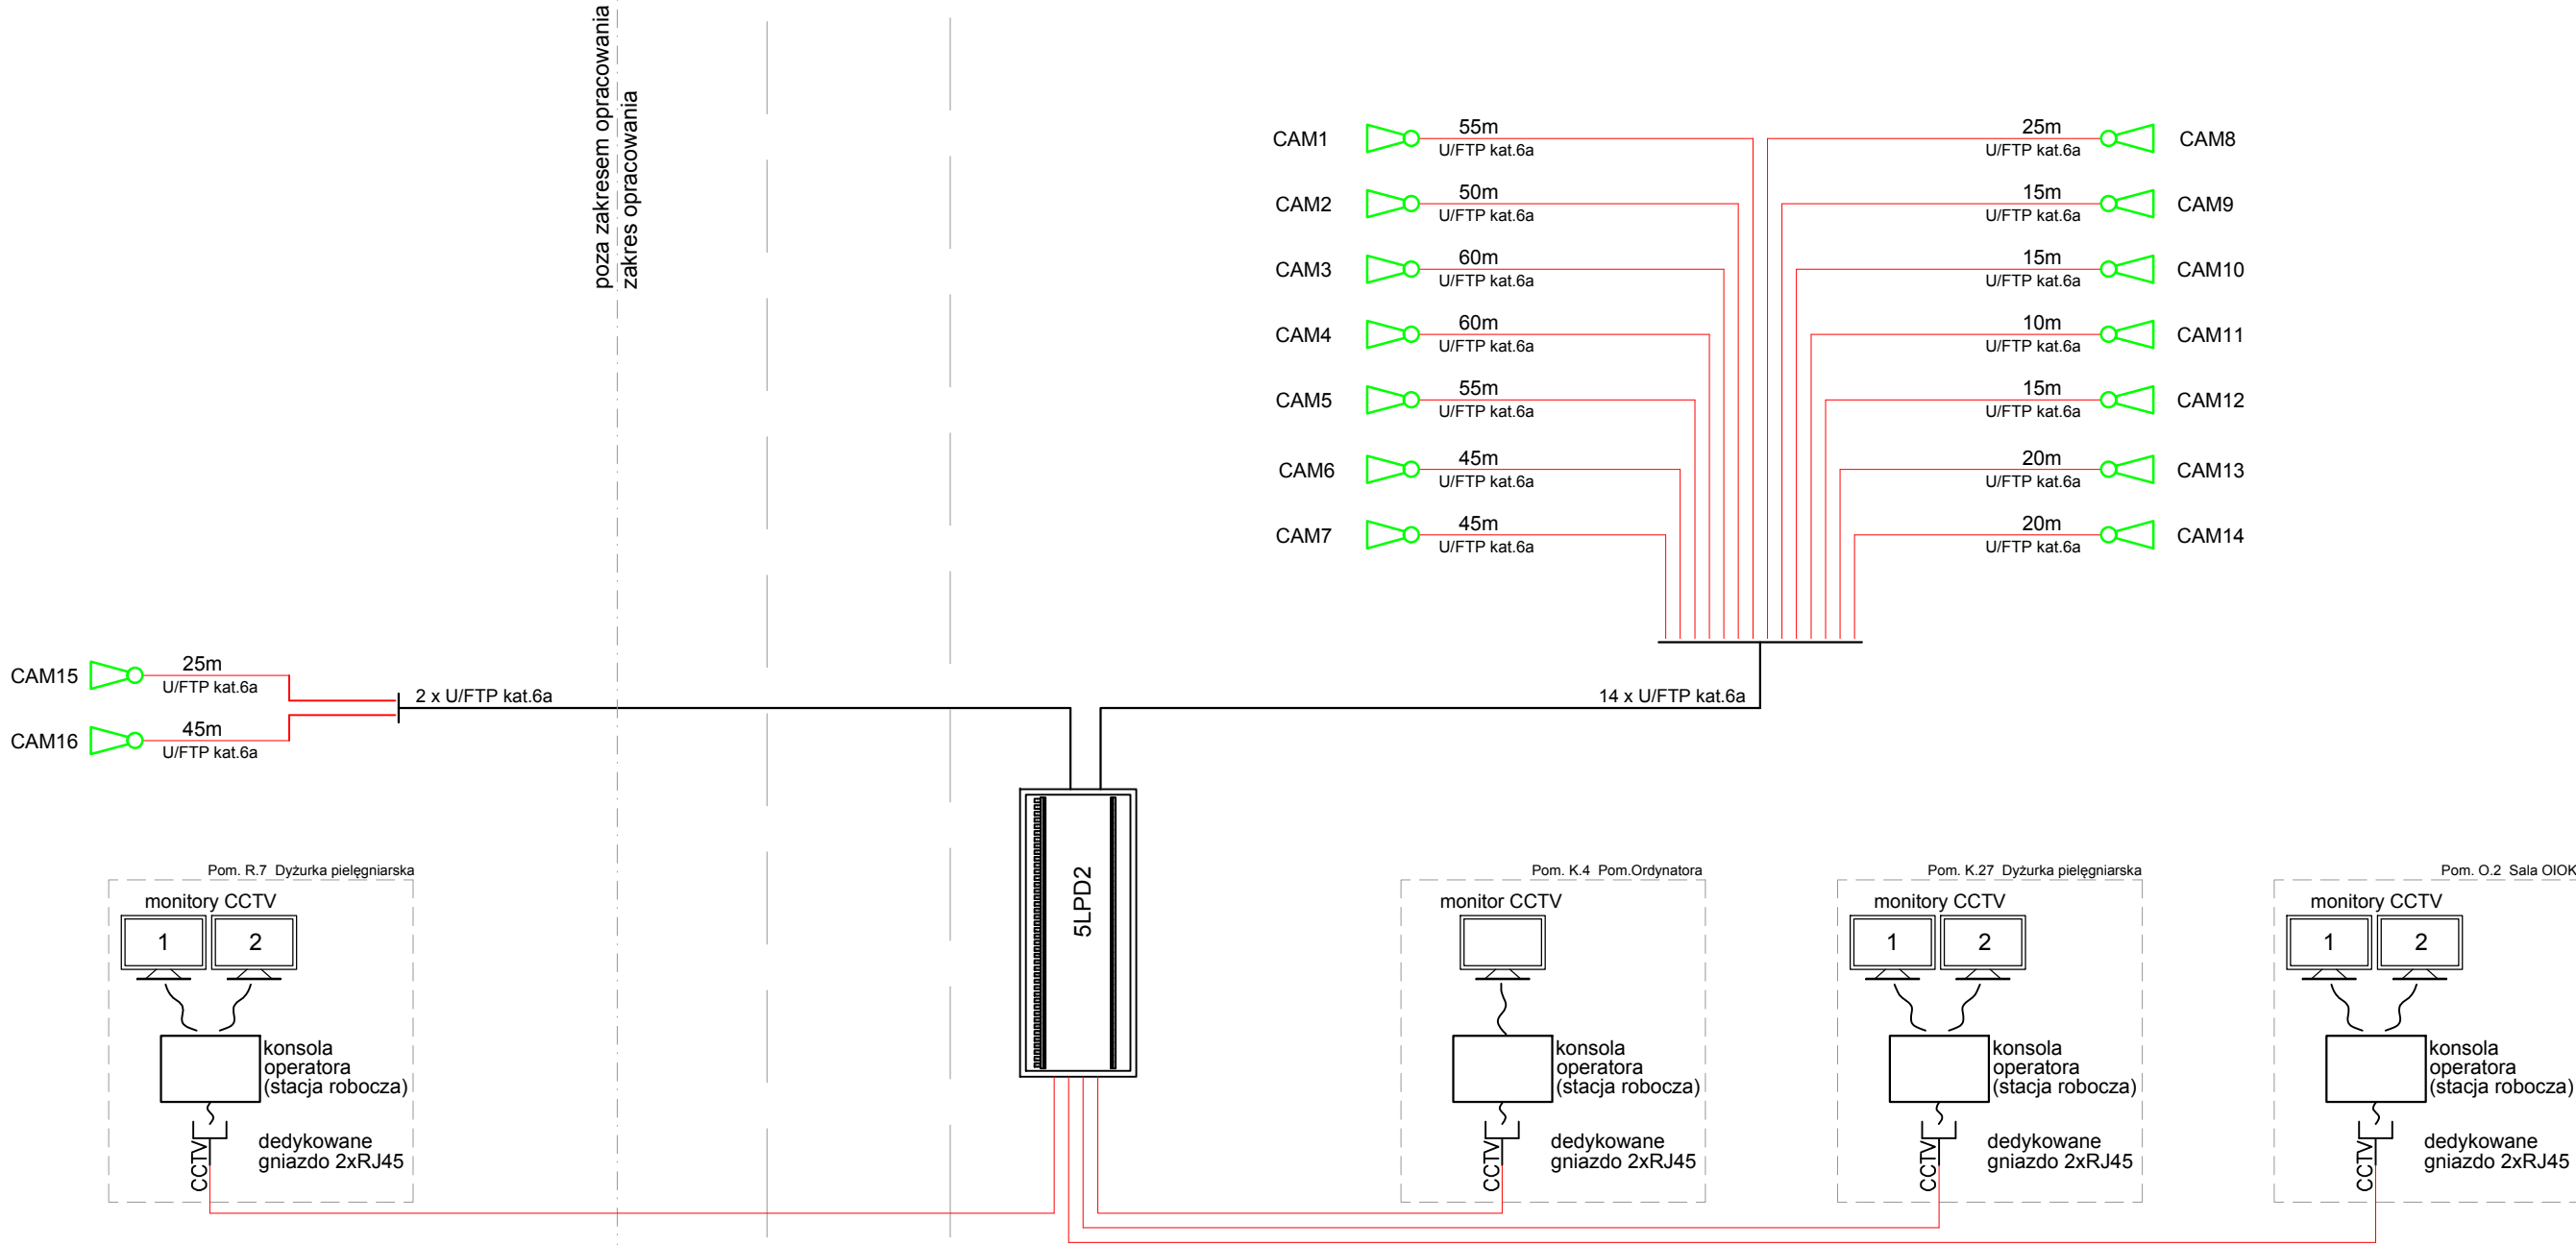

Uwaga:
W zakres opracowania wchodzi:
- montaż nowych urządzeń CCTV w szafie LPD: rejestratora, przełączników sieciowych, paneli;
- montaż kamer, stanowisk podglądu monitoringu i połączeń kablowych;

Legenda:
CAM Kamera telewizji dozorowej
LPD - lokalny punkt dystrybucyjny kondygnacji +5

kabel U/FTP kat.6a
wszystkie instalacje zewnętrzne oraz prowadzone światłowodami układać w rurach osłonowych na całej długości

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S	WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	Obiekt	Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro Działka nr 12191 Obr. Łomża bud. kat. XI	FUNKCJA	Projektował	inż. T.Pobłocki	DATA	V.2017	NR UPRAWNIENI	182/Gd/99	PODPIS		Podziałka	-	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	Nr proj.	
		Inwestor	Szpital Wojewódzki w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża		Opracował	mgr inż. R.Biliński		V.2017					Format	A3	Tytuł rys.	Schemat blokowy CCTV	Nr rys.	E1-04