Uwaga
Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe. Ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31 wynika prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Na etapie ofertowania przez potencjalnych Wykonawców oznacza, że dopuszcza się zaoferowanie i zastosowanie równoważnych urządzeń innych producentów, pod warunkiem zachowania równoważnych istotnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych tych urządzeń, z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień w tym również zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projektowego.

zakres opracowania
poza zakresem opracowania

ETAP II - REHABILITACJA

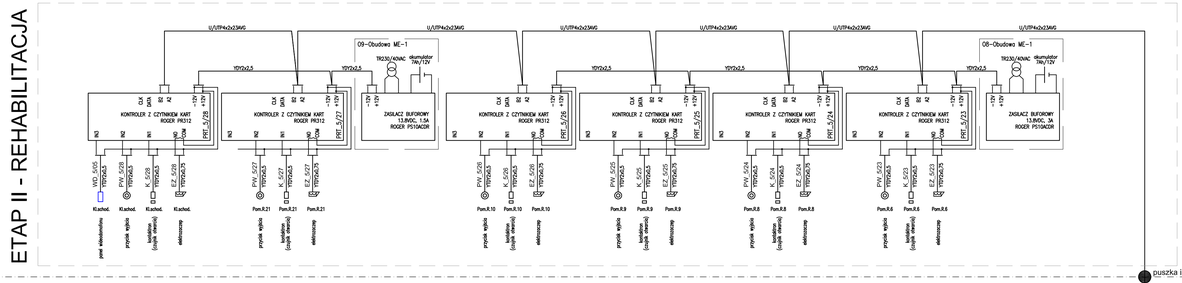

puszka instalacyjna

poza zakresem opracowania
zakres opracowania

ETAP I - KARDIOLOGIA

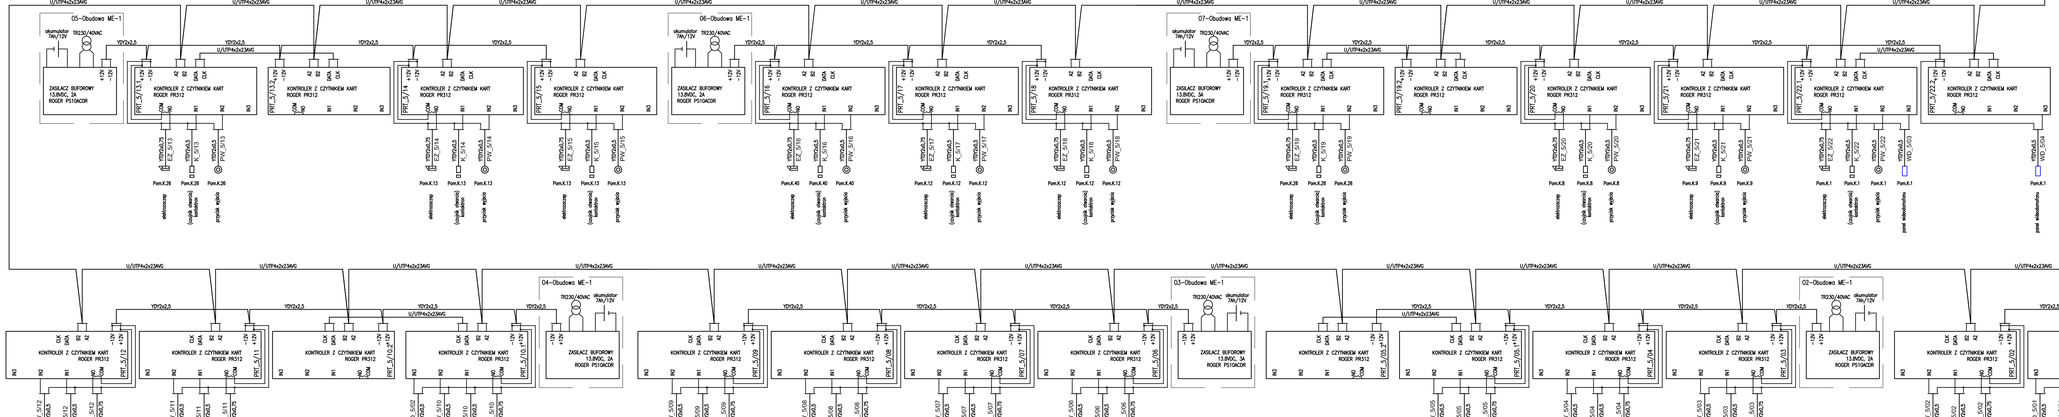

CKD – Obudowa ME–1

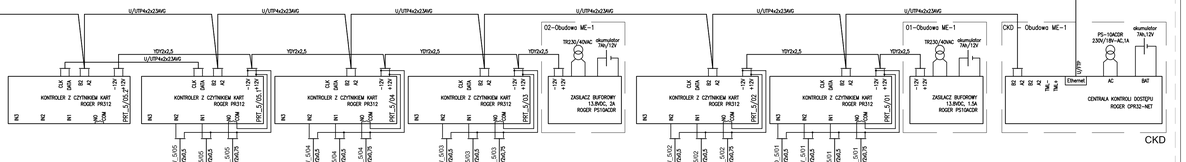

Schemat połączenia elektrozaczepów z kontrolerem KD

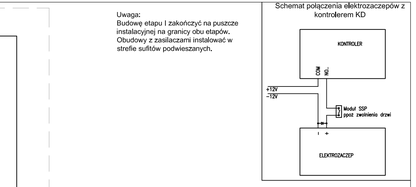

Uwaga:
Budowę etapu I zakończyć na puszce instalacyjnej na granicy obu etapów. Obudowy z zasilaczami instalować w strefie sufitów podwieszanych.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt:	Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro Działka nr 12191 Obr. Łomża bud. kat. XI	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka	Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Inwestor	Szpital Wojewódzki w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża	Projektował	inż. T.Pobłocki	V.2017	182/Gd/99		Format -	Tytuł rys. Schemat blokowy Kontroli Dostępu
		Opracował	mgr inż. R.Biliński	V.2017				Nr rys. E1-06
		Sprawdził	mgr inż. A.Gwiżdała	V.2017	63/Gd/2002			

1020 x 354