


Uwaga  
Szafa 5LPD wchodzi w zakres opracowania 1 etapu.

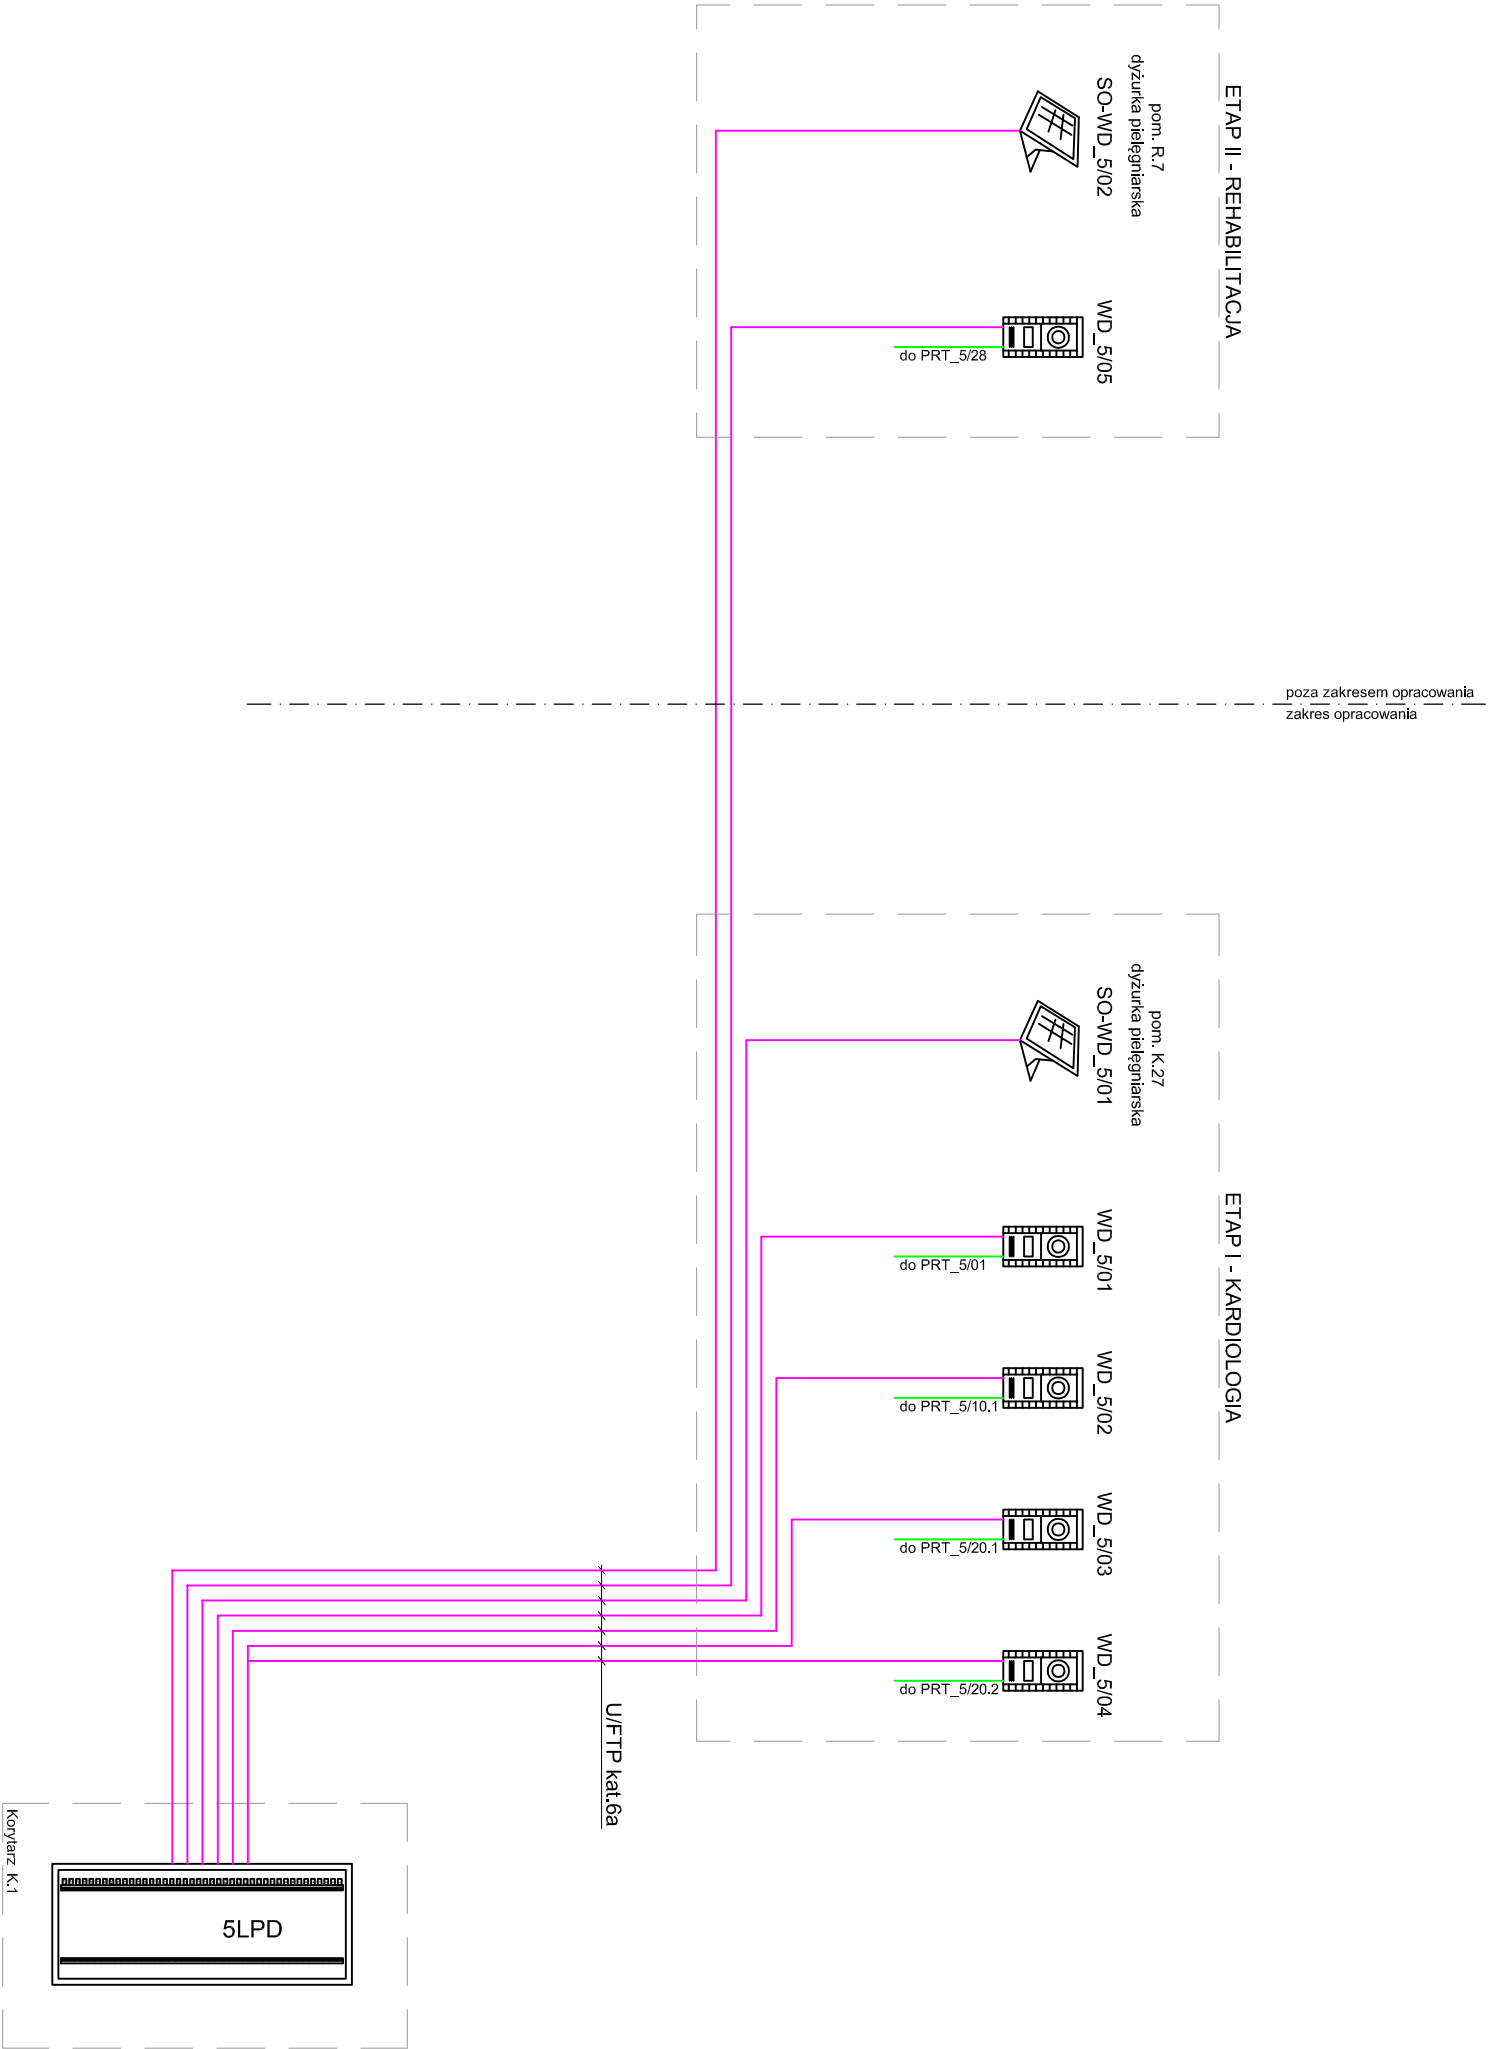

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S				<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK				Objekt: Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro Działka nr 12191 Obr. Łomża bud. kat. XI		Funkcja: Projektował Opracował Sprawdził		Nazwisko: inż. T. Pobocki mgr inż. R. Biliński mgr inż. A. Gwizdała		Data: V.2017 V.2017 V.2017		Nr uprawnień: 182/Gd/99		Podpis:		Podziałka: - Format: -		Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych Schemat blokowy wideodomotonu		Nr proj.: Nr rys.: E-1-07	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------------------------------	--	-------------------------	--	---------	--	---------------------------	--	---	--	---------------------------	--