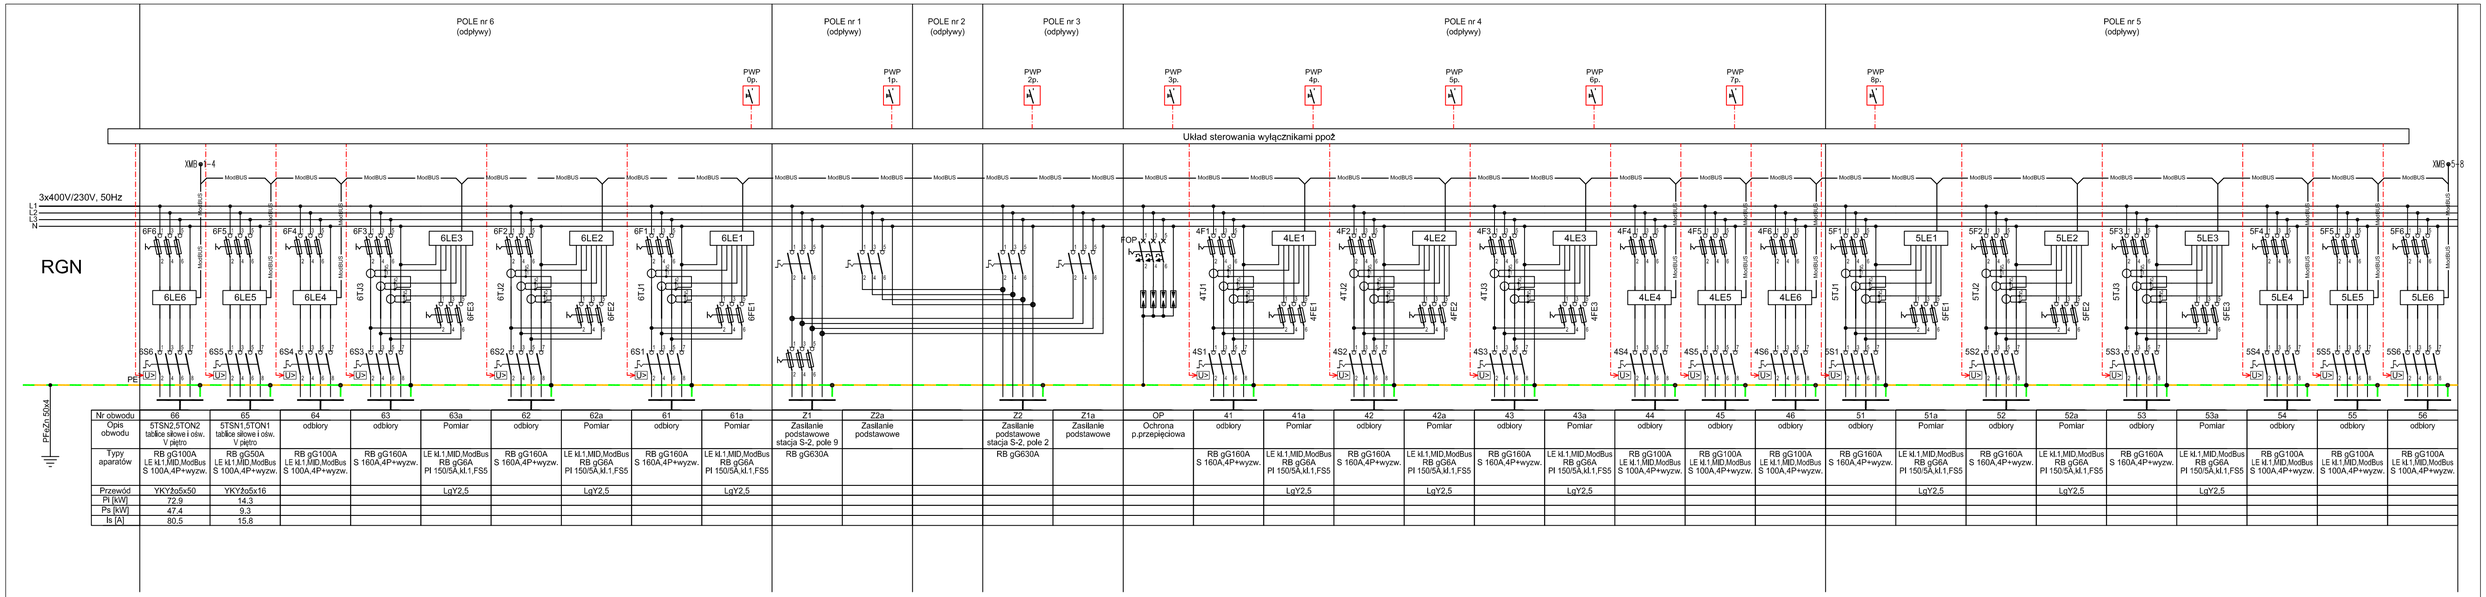

Nr obwodu	66	65	64	63	63a	62	62a	61	61a	Z1	Z2a	Z2	Z1a	OP	41	41a	42	42a	43	43a	44	45	46	51	51a	52	52a	53	53a	54	55	56
Opis obwodu	5TSN2,5TON2 tablice silowe i ośw. V piętro	5TSN1,5TON1 tablice silowe i ośw. V piętro	odbiory	odbiory	Pomiar	odbiory	Pomiar	odbiory	Pomiar	Zasilanie podstawowe stacja S-2, pole 9	Zasilanie podstawowe	Zasilanie podstawowe stacja S-2, pole 2	Zasilanie podstawowe	Ochrona p.przepięciowa	odbiory	Pomiar	odbiory	Pomiar	odbiory	Pomiar	odbiory	odbiory	odbiory	odbiory	Pomiar	odbiory	Pomiar	odbiory	Pomiar	odbiory	odbiory	odbiory
Typy aparatów	RB gG100A LE kl.1,MID,ModBus S 100A,4P+wyzw.	RB gG50A LE kl.1,MID,ModBus S 100A,4P+wyzw.	RB gG100A LE kl.1,MID,ModBus S 100A,4P+wyzw.	RB gG160A S 160A,4P+wyzw.	LE kl.1,MID,ModBus RB gG6A PI 150/5A,kl.1,FS5	RB gG160A S 160A,4P+wyzw.	LE kl.1,MID,ModBus RB gG6A PI 150/5A,kl.1,FS5	RB gG160A S 160A,4P+wyzw.	LE kl.1,MID,ModBus RB gG6A PI 150/5A,kl.1,FS5	RB gG630A		RB gG630A			RB gG160A S 160A,4P+wyzw.	LE kl.1,MID,ModBus RB gG6A PI 150/5A,kl.1,FS5	RB gG160A S 160A,4P+wyzw.	LE kl.1,MID,ModBus RB gG6A PI 150/5A,kl.1,FS5	RB gG160A S 160A,4P+wyzw.	LE kl.1,MID,ModBus RB gG6A PI 150/5A,kl.1,FS5	RB gG100A LE kl.1,MID,ModBus S 100A,4P+wyzw.	RB gG100A LE kl.1,MID,ModBus S 100A,4P+wyzw.	RB gG100A LE kl.1,MID,ModBus S 100A,4P+wyzw.	RB gG160A S 160A,4P+wyzw.	LE kl.1,MID,ModBus RB gG6A PI 150/5A,kl.1,FS5	RB gG160A S 160A,4P+wyzw.	LE kl.1,MID,ModBus RB gG6A PI 150/5A,kl.1,FS5	RB gG160A S 160A,4P+wyzw.	LE kl.1,MID,ModBus RB gG6A PI 150/5A,kl.1,FS5	RB gG100A LE kl.1,MID,ModBus S 100A,4P+wyzw.	RB gG100A LE kl.1,MID,ModBus S 100A,4P+wyzw.	RB gG100A LE kl.1,MID,ModBus S 100A,4P+wyzw.
Przewód	YKYżo5x50	YKYżo5x16			LgY2,5		LgY2,5		LgY2,5							LgY2,5		LgY2,5		LgY2,5					LgY2,5		LgY2,5		LgY2,5			
Pi [kW]	72.9	14.3																													
Ps [kW]	47.4	9.3																													
Is [A]	80.5	15.8																													

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt	Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro Działka nr 12191 Obr. Łomża bud. kat. XI	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
		Projektował	inż. T.Pobłocki	V.2017	182/Gd/99	
Inwestor	Szpital Wojewódzki w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża	Opracował	mgr inż. R.Bilinski	V.2017		
		Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	V.2017	63/Gd/2002	

Podziałka: -
Format: -

Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Nr proj.:
Tytuł rys.: Rozdzielnica gł. podstawowa RGN schemat ideowy
Nr rys.: E3-01

ETAP 1 - KARDIOLOGIA

770 x 297