


Centralkę z rozdzielaczem w obudowie natynkowej i zabezpieczeniami umieścić w szachcie elektrycznym nr 2; Magistralę D3 do etapu II wyprowadzić i zakończyć w puszcze nad sufitem podwieszanym na granicy etapów (etap II realizowany w późniejszym czasie);

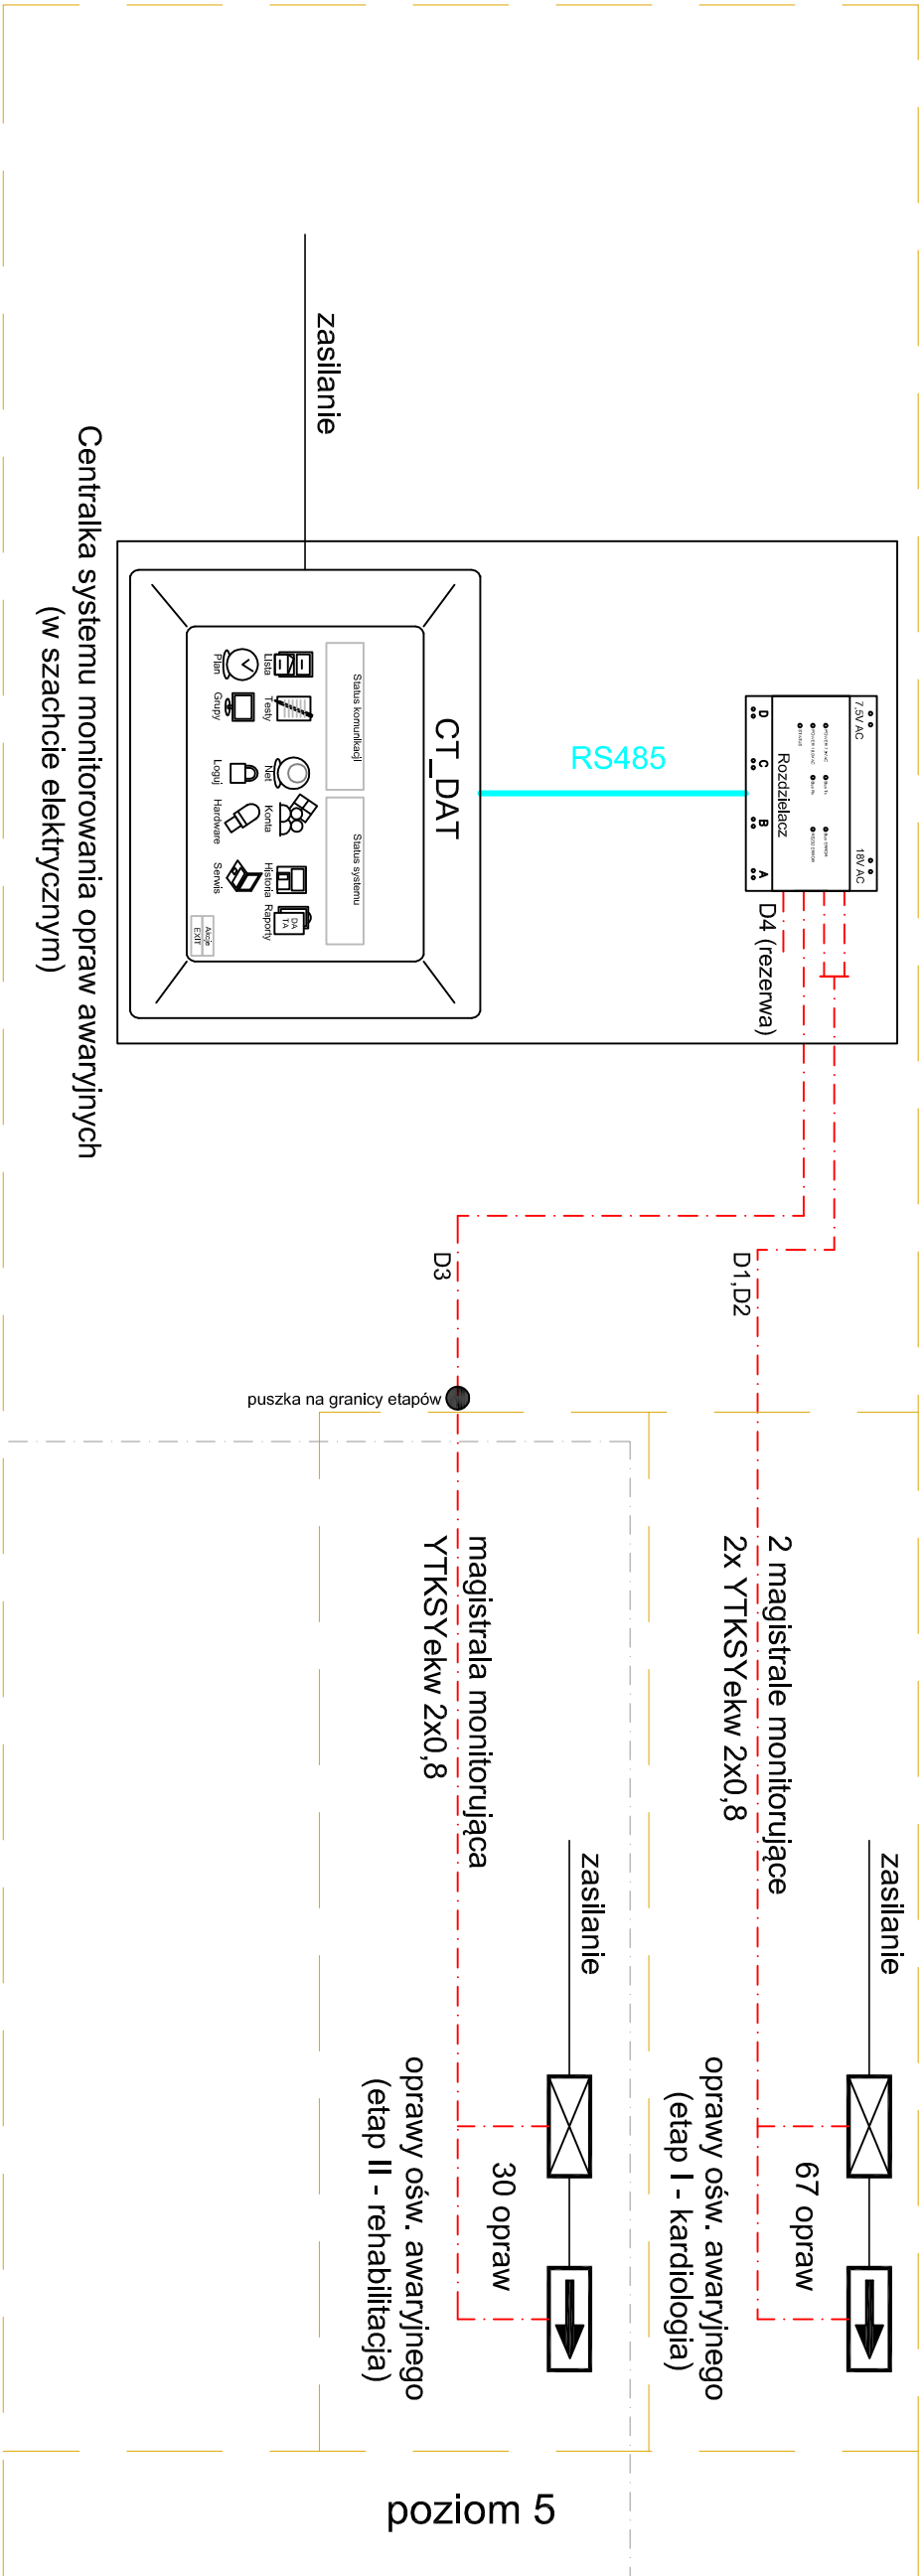

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S				Obiekt		FUNKCJA		NAZWIŚKO		DATA		NR UPRAWNIENI		PODPIS		Podziałka		Opracowanie		Nr proj.	
SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S				Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro		Projektował		inż. T. Poboćki		V.2017		182/Gd/99				-		Projekt wykonawczy		Nr proj.	
SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S				Działka nr 12191 Obr. Łomża bud. kat. XI		Opracował		mgr inż. R.Biliński		V.2017						Formal		Instalacji elektrycznych		Nr rys.	
SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S				Szpital Wojewódzki w Łomży		Sprawdził		mgr inż. A.Gwizdała		V.2017		63/Gd/2002				A3		Schemat blokowy		E-1-02	
SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S				Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża														oświetlenia awaryjnego			