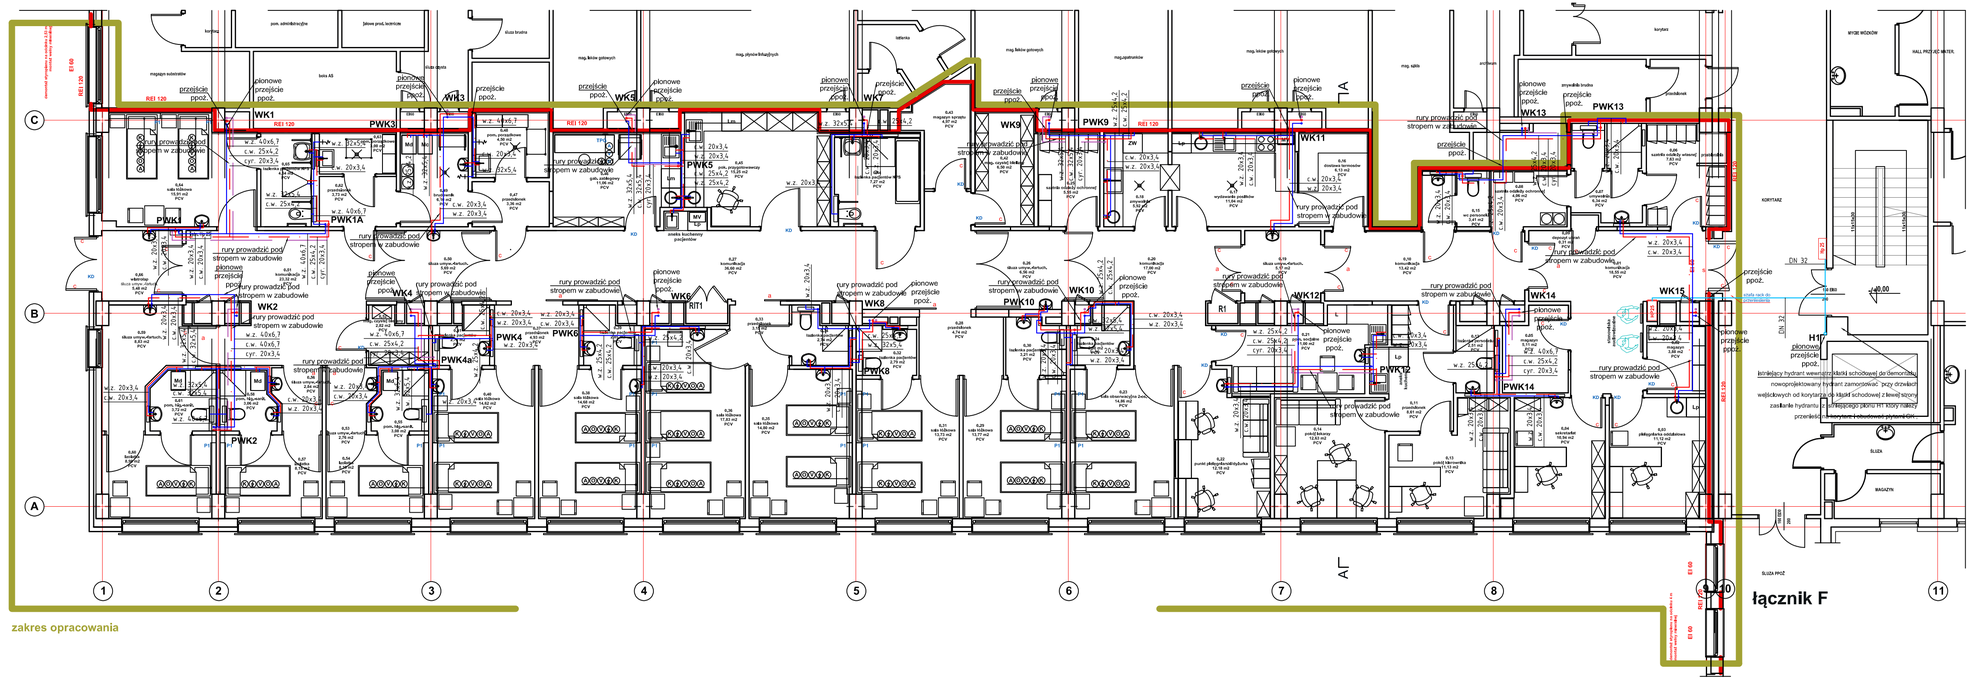



LEGENDA:

- projektowana instalacja hydrantowa
- projektowana zimna woda
- projektowana ciepła woda
- projektowana cyrkulacja
- WK istniejący pion instalacji wodkan do wymiany
- PWK nowoprojektowany pion instalacji wodkan
- H istniejący pion instalacji hydrantowej do wymiany
- Hydrant/HP25 projektowany hydrant wewnętrzny DN 25 z wężem półsztywnym dł. 30m

UWAGA:

–rury zlokalizowane pod stropem prowadzic w sufitach podwieszanych lub w zabudowach g–k
–pozostałe podejścia pod przybory prowadzić w bruzdach
–istniejące piony biegnące w szachtach należy wymienić i wyposażyć w nowe zawory odcinające
–przejścia i przepusty przez elementy oddzielen przeciwpożarowych należy zabezpieczyc do klasy odpornosci ogniowej elementu (sciany, stropu) REI 120/REI 60.
Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamkniętych wydzielonych przegrodami w klasie nie niższej niz EI 60 bądź REI 60 (obudowane klatki schodowe, etc.) o średnicy większej niz 4 cm należy zabezpieczyc do klasy odpornosci ogniowej elementu (sciany, stropu).
W przypadku rur miękkich należy zastosowac maty pęczniejące.
–rurociągi montowac na konsolach, uchwytach montazowych
–rysunki należy rozpatrywac łącznie z rysunkami pozostałych bran
–roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych – opis robót znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Branża:	Sanitarna
Temat:	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach zadania: "Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży"
Adres inwestycji:	**Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3, obręb Łomża 1, jednostka ew. Łomża miasto 206201_1**

Projektant:	mgr inż. Seweryn Urbański	SLK/3876/POOS/11	specjalność instalacyjna	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Kamila Dziubek	SLK/2573/POOS/09	specjalność instalacyjna	12.2022
Rzut parteru - instalacja wodociągowa			Skala: 1:100	Nr rysunku WK1