


ETAP I - KARDIOLOGIA

ETAP II - REHABILITACJA

Uwaga:
Otwieranie drzwi etapu II podłączyć
od centraliki CD2 w zakresie etapu I.

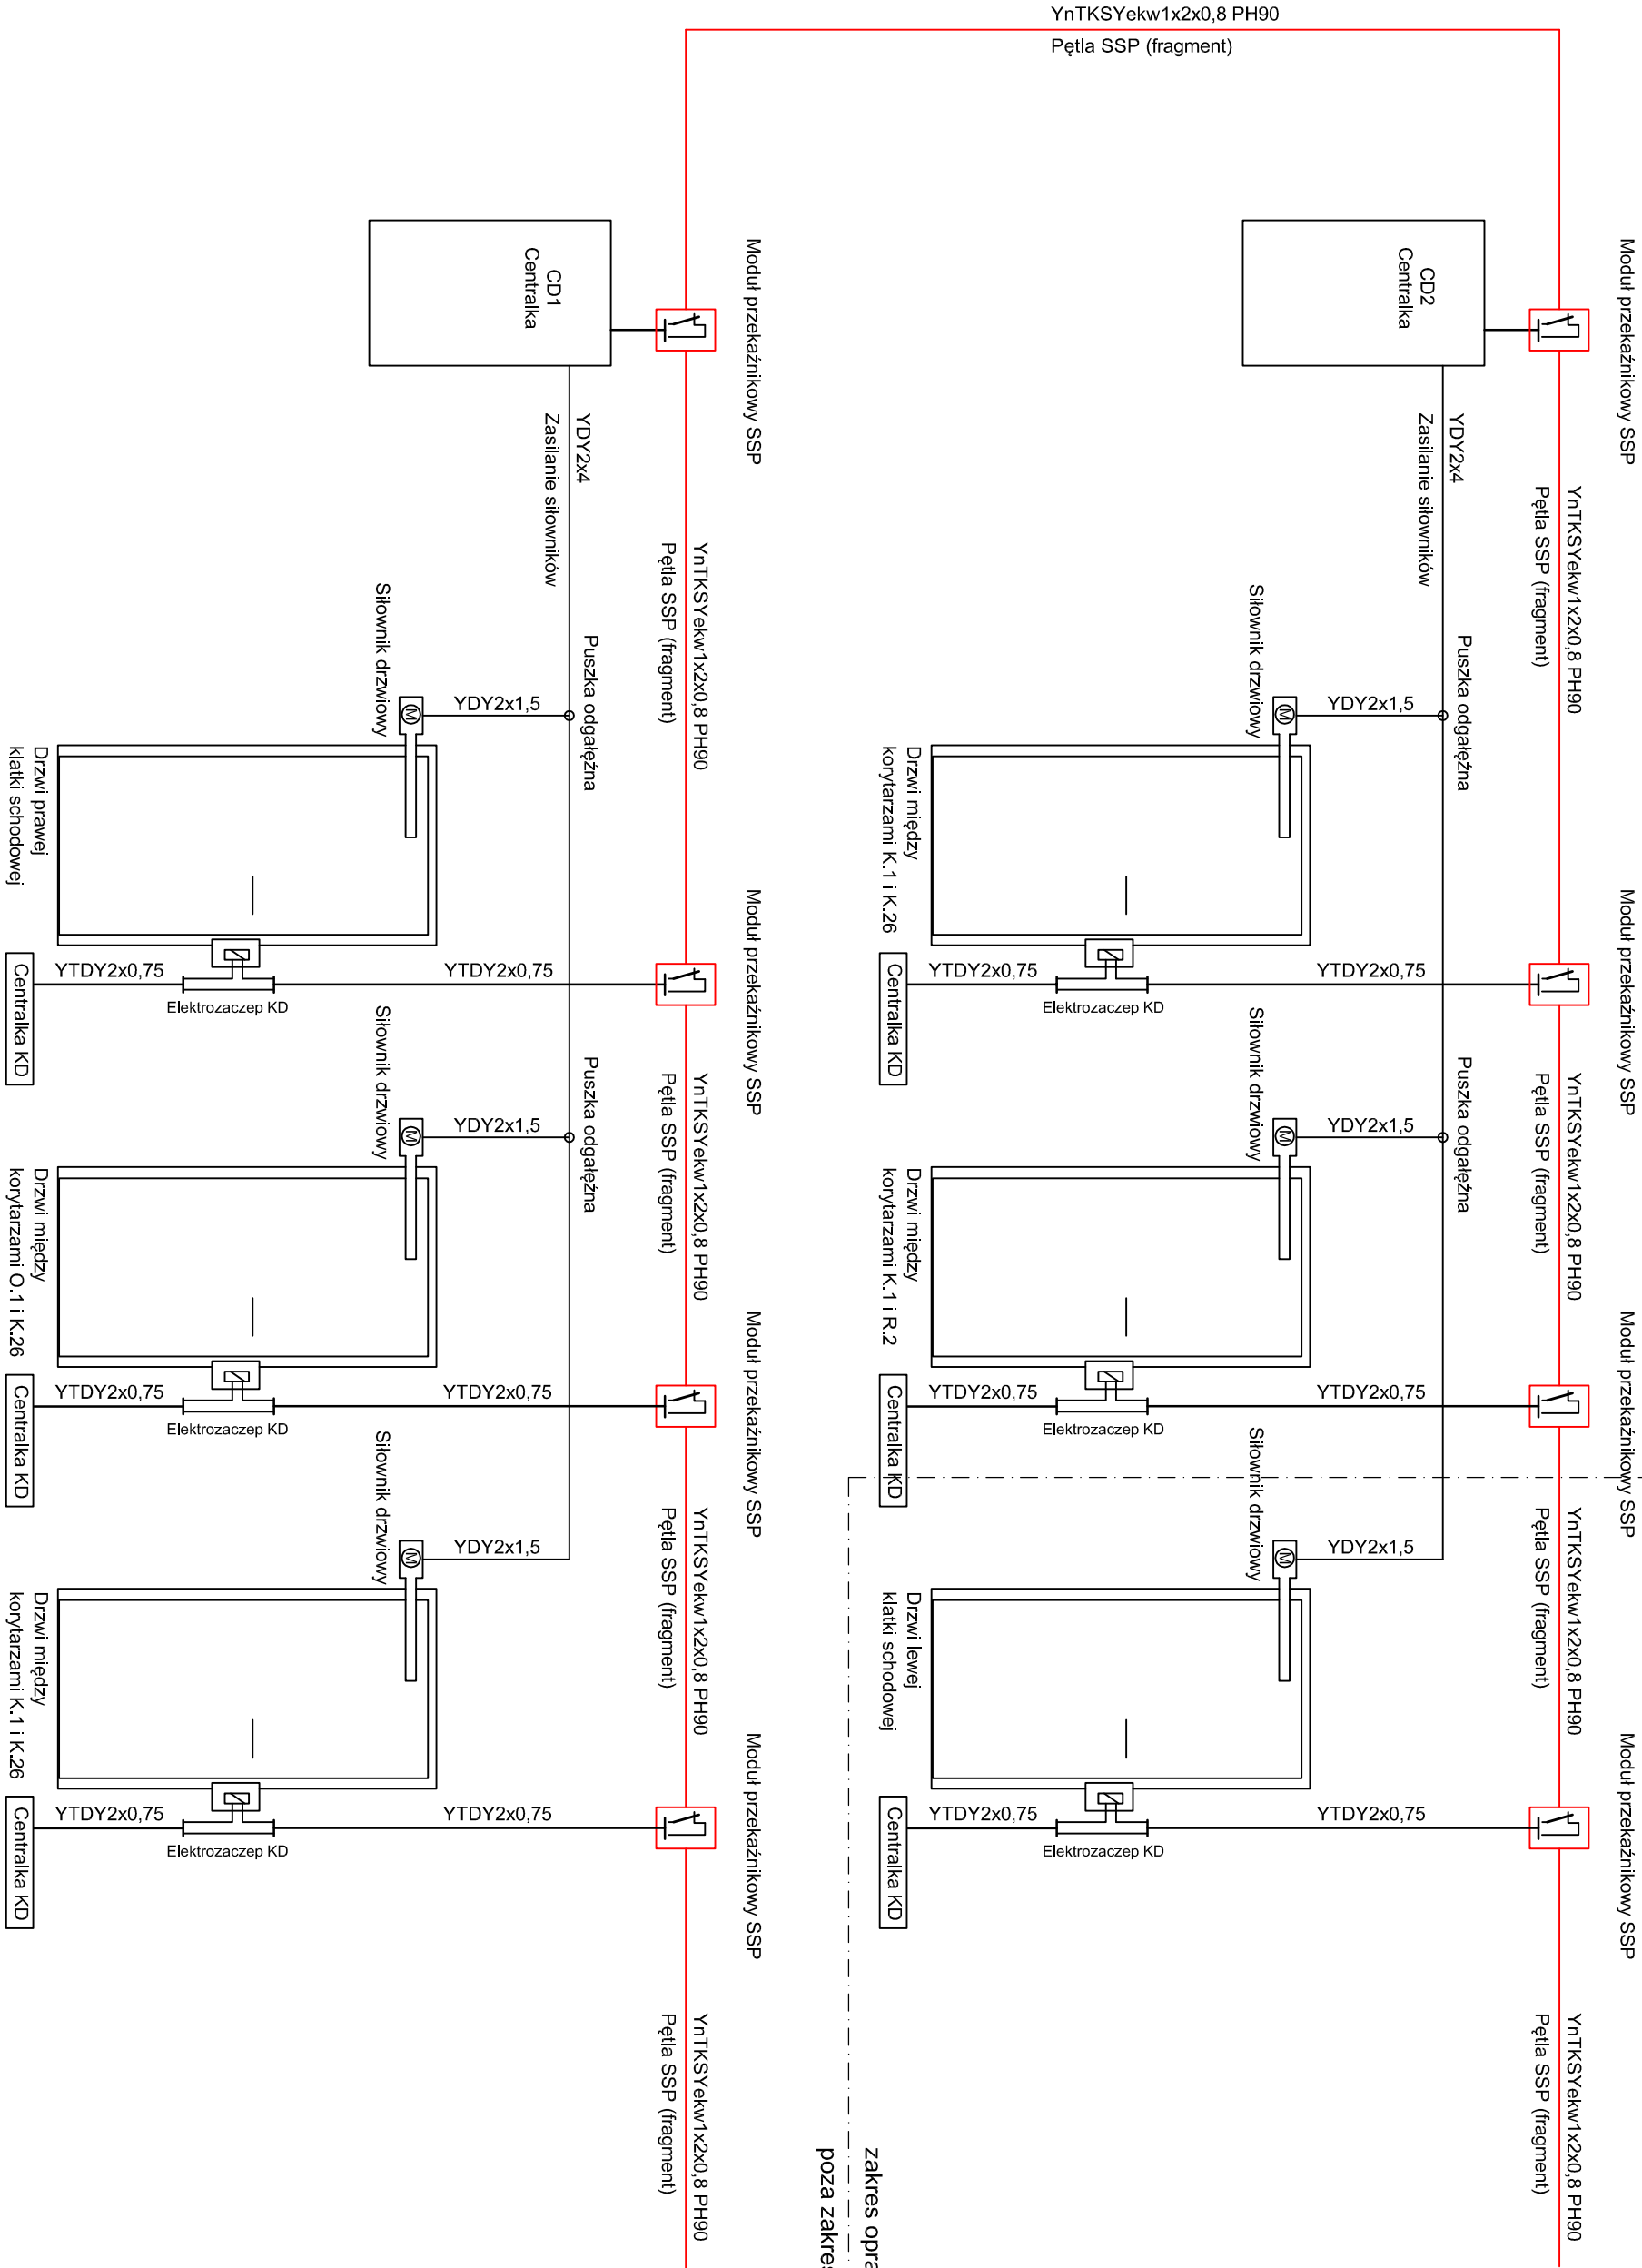

zakres opracowania
poza zakresem opracowania

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S				WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK				Objekt Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro		FUNKCJA Projektował		NAZWISKO inż. T. Pobocki		DATA V.2017		NR UPRAWNIENI 182/Gd99		PODPIS		Podziałka -		Opracowanie Projekt wykonawczy		Nr proj.	
Inwestor Szpital Wojewódzki w Łonży				Al. Pilsudskiego 11, 18-404 Łonża				Opracował mgr inż. R. Biliński		Sprawdził mgr inż. A. Gwizdała		V.2017		63/Gd/2002		Formal A3		Tytuł r/s. Schemat blokowy sterowania		Nr r/s. E-1-09		Instalacji elektrycznych		otwieraniem drzwi	