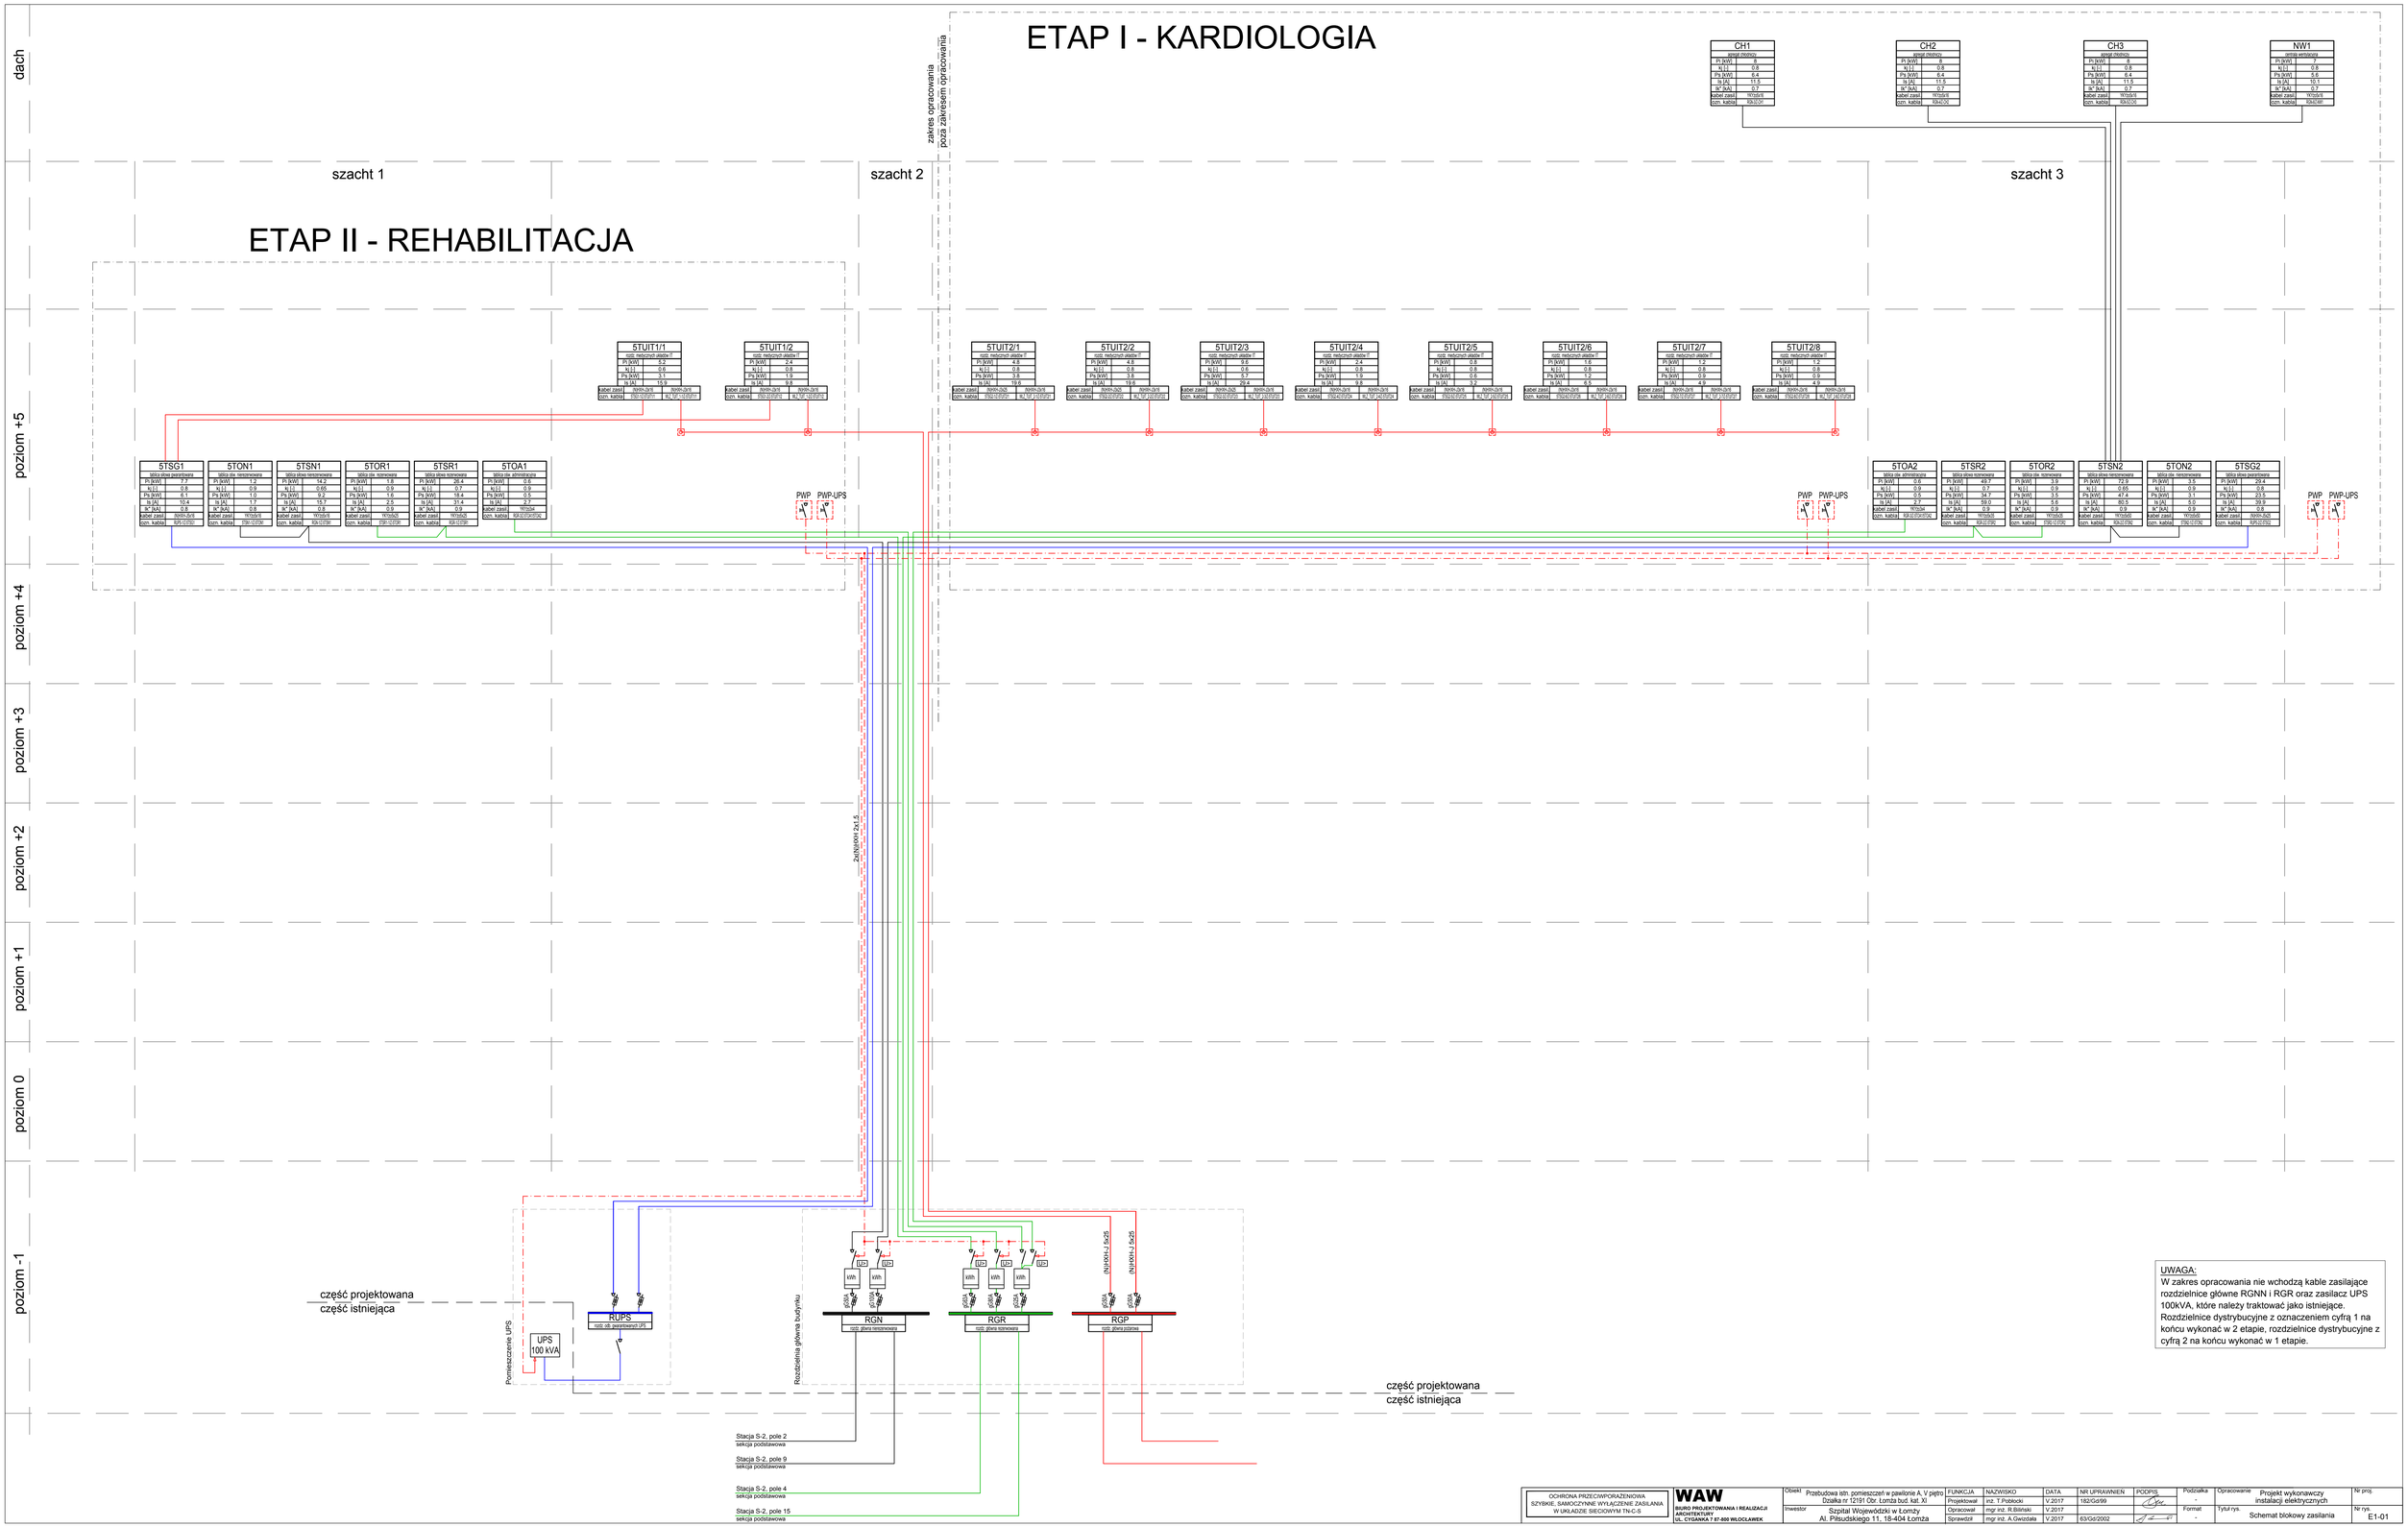

UWAGA:
W zakres opracowania nie wchodzą kable zasilające rozdzielnice główne RGNN i RGR oraz zasilacz UPS 100kVA, które należy traktować jako istniejące. Rozdzielnice dystrybucyjne z oznaczeniem cyfrą 1 na końcu wykonać w 2 etapie, rozdzielnice dystrybucyjne z cyfrą 2 na końcu wykonać w 1 etapie.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIEDIOWYM TN-C-S	**WAW** BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	Obiekt	Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro Działka nr 1219/1 Obr. Łomża bud. kat. XI	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka -	Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	Nr proj.
		Inwestor	Szpital Wojewódzki w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża	Projektował	inż. T.Piotrkocki	V.2017	182/Gd/99		Format -	Tytuł rys.: Schemat blokowy zasilania	Nr rys. E1-01
				Opracował	mgr inż. R.Biliński	V.2017					
				Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	V.2017	63/Gd/2002				

974 x 610