
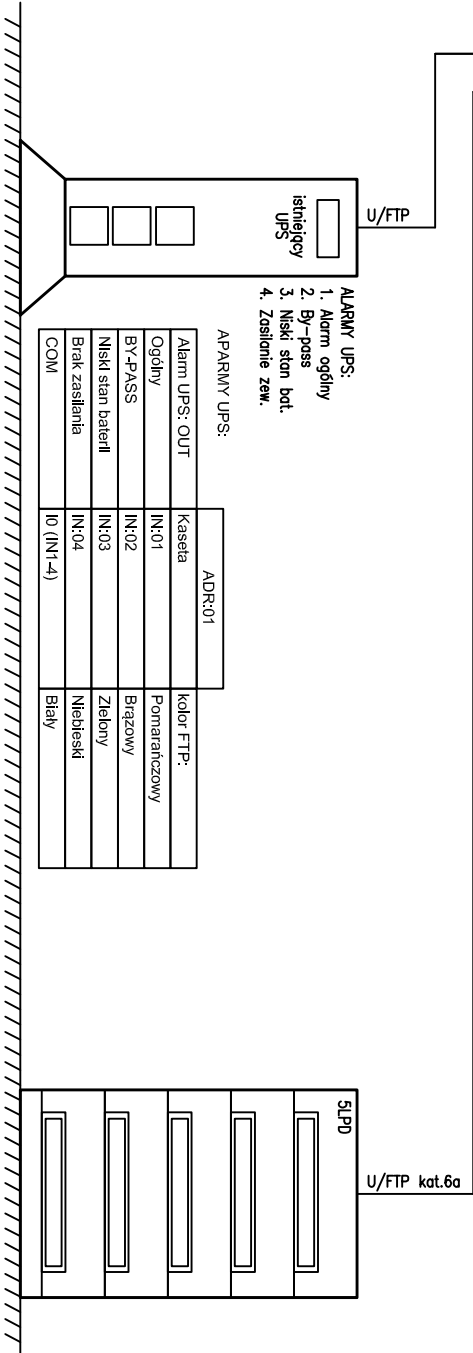


Uwaga:  
Szafa SLPD jest wykonywana w I etapie (poza zakresem II etapu). W zakresie opracowania wchodzi jedynie połączenia kablowe między szafą SLPD a projektowanymi układami IT.  
Zasilacz UPS należy traktować jako istniejący. W zakresie opracowania wchodzi jedynie połączenia kablowe między UPS a projektowanymi układami IT.

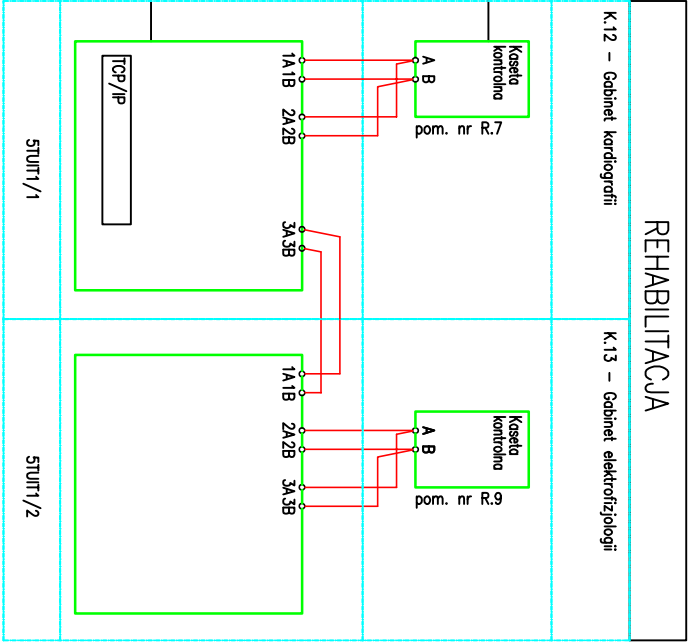

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKE, SAOMOZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S									
WAW									
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK									
Obiekt	Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro Działka nr 12191 Obr. Łomża bud. kat. XI								
	FUNKCJA	NAMYSKO	DATA	NR UPRAWNIEN	PODPIS	Podziałka	Opracowanie	Nr poj.	
Inwestor	Projektował	inż. T. Proboci	V.2017	182/Gd/99		-	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych		
	Opracował	mgr inż. R. Biłsiński	V.2017						
	Sprawił	mgr inż. A.Gwizdała	V.2017	63/Gd/2002		Format A3	Tytuł rys. Schemat komunikacji systemu medycznego IT	Nr rys. E3-22	