


Uwaga
Szafa 5LPD wchodzi w zakres opracowania 1 etapu.

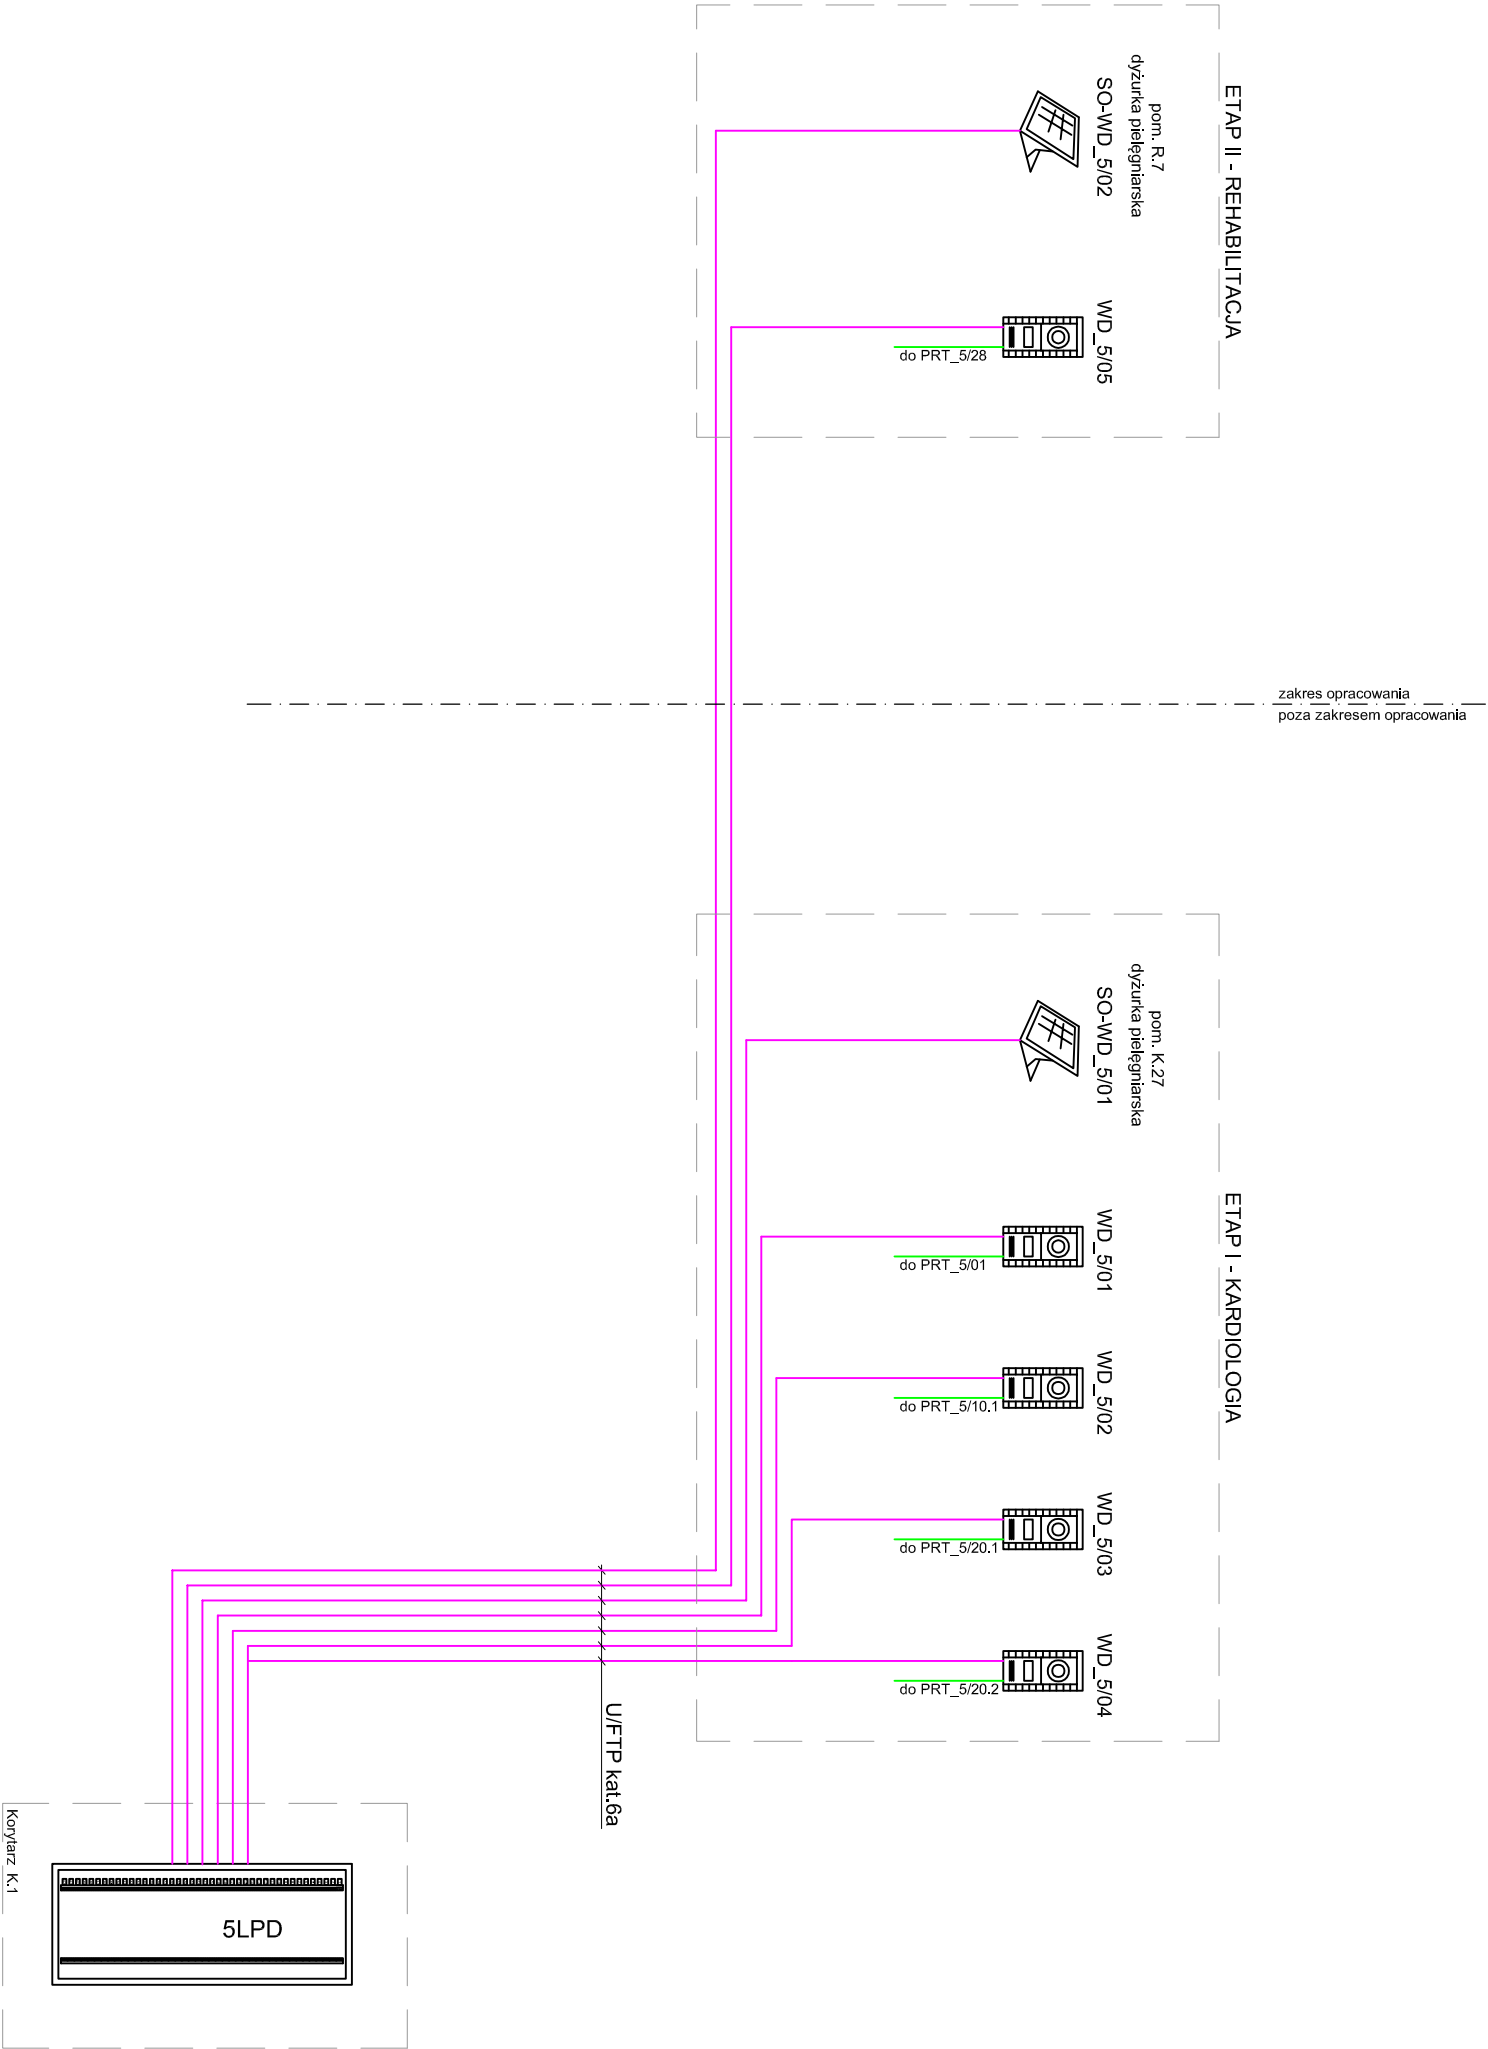

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S				WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK				Objekt: Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro		FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEN	PODPIS	Podziałka	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych Schemat blokowy wideodomotonu		Nr proj. Nr rys. E-1-07
Inwestor				Szpital Wojewódzki w Łonży Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łonża				Działka nr 12191 Obr. Łonża bud. kat. XI		Projektował	inż. T. Pobocki	V.2017	182/Gd/99		-	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych Schemat blokowy wideodomotonu			
Sprawdził				mgr inż. A. Gwizdała				V.2017		Opracował	mgr inż. R. Biliński	V.2017	63/Gd/2002		-				