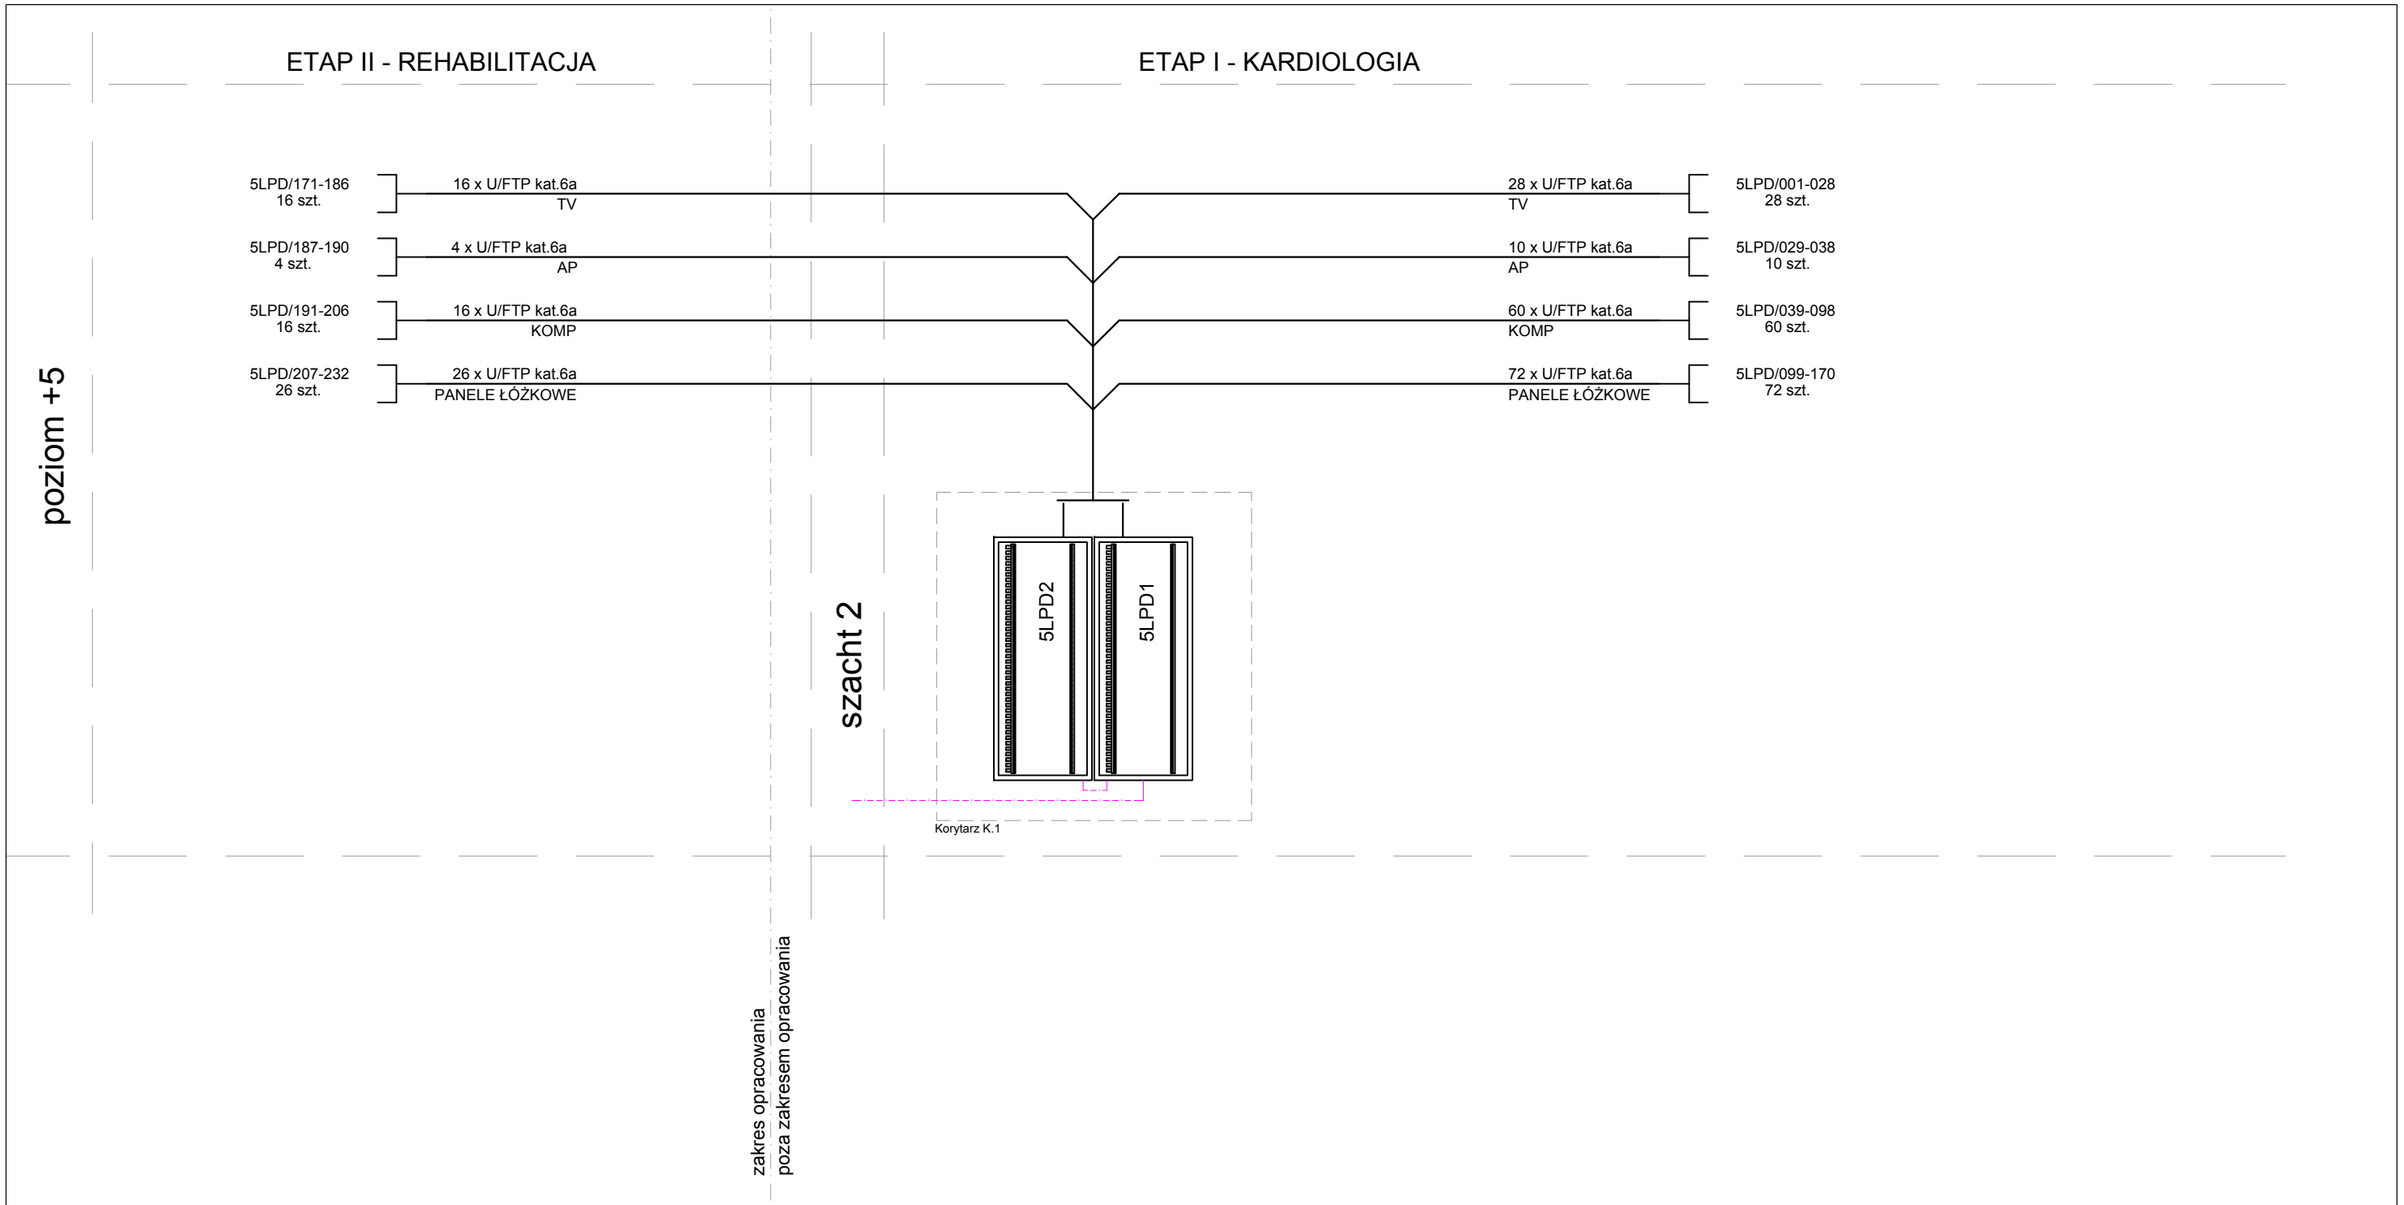

Legenda:

Gniazdo podwójne ekranowane RJ45 kat. 6a

5LPD.. - lokalny punkt dystrybucyjny kondygnacji +5

istniejący światłowód

kabel U/FTP kat.6a

wszystkie prowadzone światłowodami układać
w rurach osłonowych na całej długości

420 x 297

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt	Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro Działka nr 12191 Obr. Łomża bud. kat. XI	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka -	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	Nr proj.
		Projektował	inż. T.Pobłocki	V.2017	182/Gd/99					
Inwestor	Szpital Wojewódzki w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża	Opracował	mgr inż. R.Biliński	V.2017			Format A3	Tytuł rys.	Schemat blokowy IT	Nr rys. E1-03
		Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	V.2017	63/Gd/2002					