
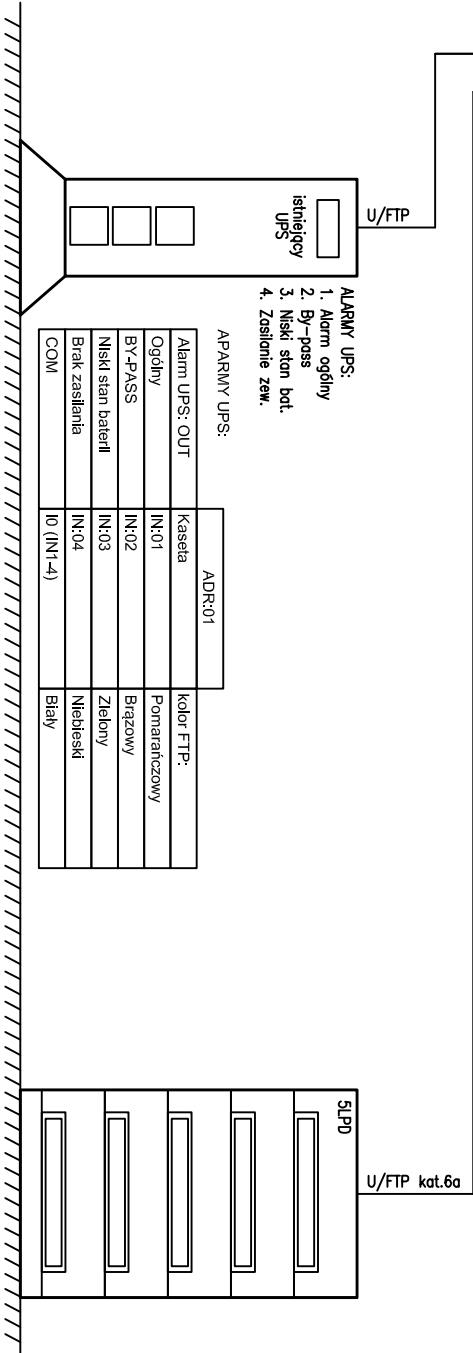


Uwaga:
Zasilacz UPS należy traktować jako istniejący. W zakres opracowania wchodzi jedynie połączenia kablowe między UPS a projektowanymi układami IT.

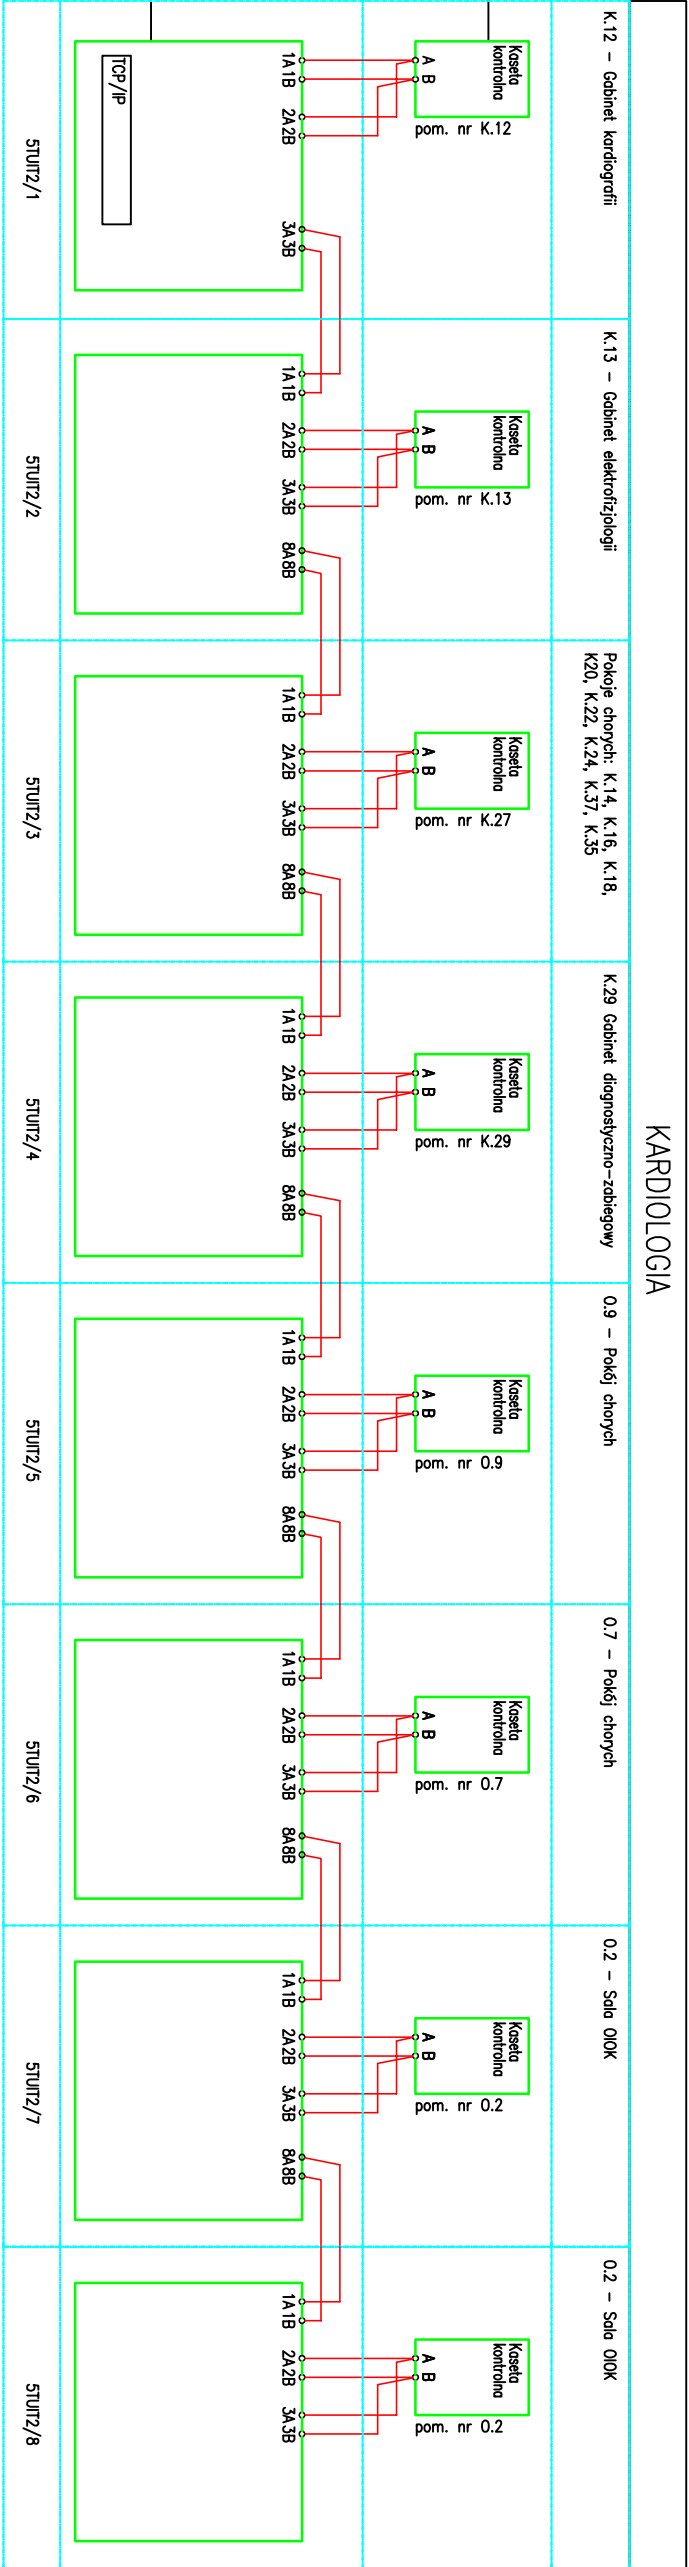

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S		WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK		Obiekt	Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro	FUNKCJA	NAZWIŚKO	DATA	NR UPRAWNIENI	PODPIS	Podziałka	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych systemu medycznego IT	Nr proj.
				Investor	Szpital Wojewódzki w Łomży	Opracował	mgr inż. R.Biliński	V.2017	182/Gd/99		-	Tytuł rys.	Schemat komunikacji	Nr rys.
					Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża	Sprawił	mgr inż. A.Gwizdała	V.2017	63/Gd/2002		A3			E3-52

ETAP 1 - KARDIOLOGIA