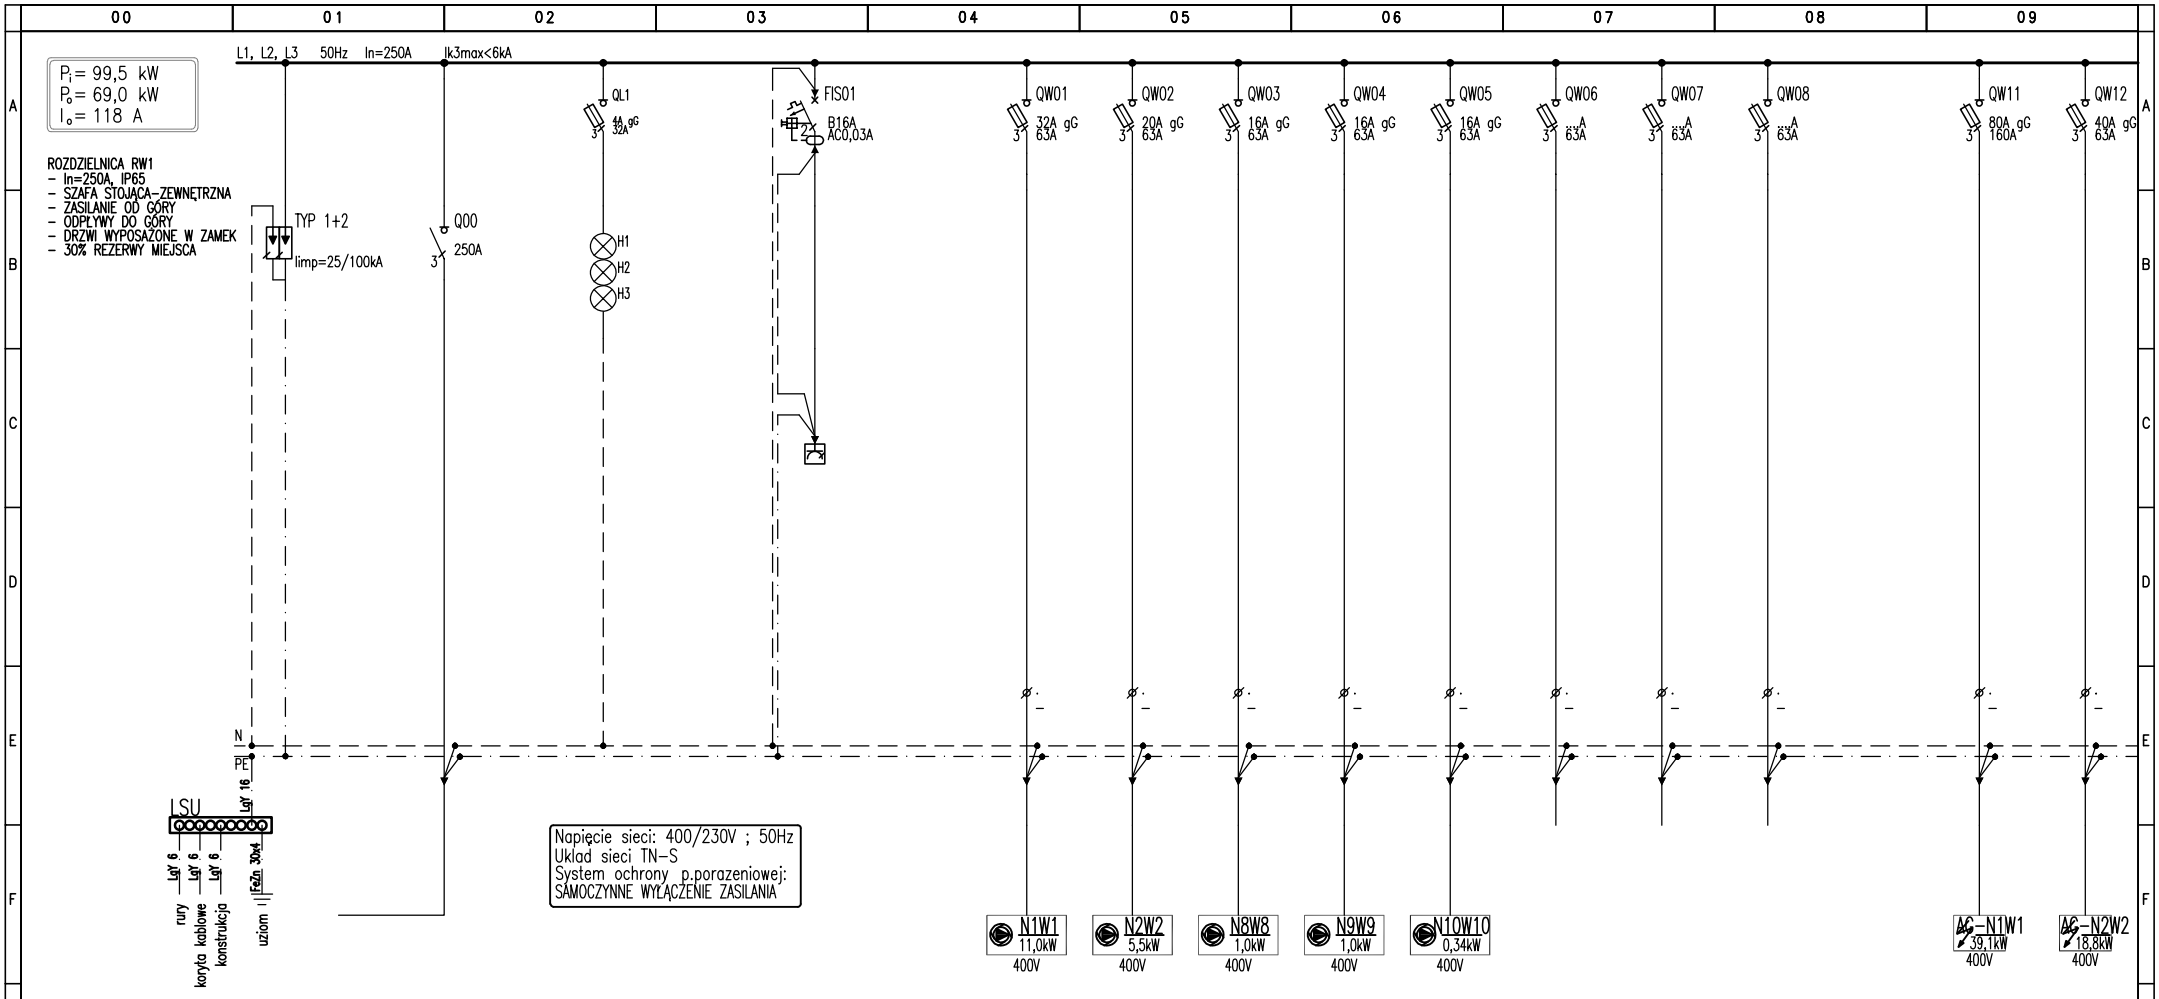

NR OBWODU/No.CIRCUIT	RW1/FSA	RW1/Q00	RW1/L1		RW1/FS01		RW1/FW01	RW1/FW02	RW1/FW03	RW1/FW04	RW1/FW05	RW1/FW06	RW1/FW07	RW1/FW08		RW1/FW11	RW1/FW12
TYP KABLA/CABLE TYPE	5x(LGY 1x35)				N2XH-J 3x2,5		YKYżo 5x6	YKYżo 5x4	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x2,5					YKYżo 5x25	YKYżo 5x16
MOC/POWER					1,0kW		11,0kW	5,5kW	1,0kW	1,0kW	0,34kW					39,1kW	18,8kW
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYP1+2	ZASILANIE	KONTROLA NAPIĘCIA		GNIAZDA SERWISOWE W ROZDZIELNICY		CENTRALA WENTYLACYJNA	CENTRALA WENTYLACYJNA	CENTRALA WENTYLACYJNA	CENTRALA WENTYLACYJNA	CENTRALA WENTYLACYJNA	REZERWA	REZERWA	REZERWA		AGREGAT CHŁODNICZY	AGREGAT CHŁODNICZY

Modern Eko
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa
tel. 882 - 147 - 538

Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża

Faza: **PROJEKT TECHNICZNY**

Branża: Elektryczna

Temat:

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19."

Adres inwestycji: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Projektant:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	02.2021
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	02.2021

Schemat rozdzielnicy RW1

Skala: -

Nr rysunku IE-210 ark. 1z3

A4

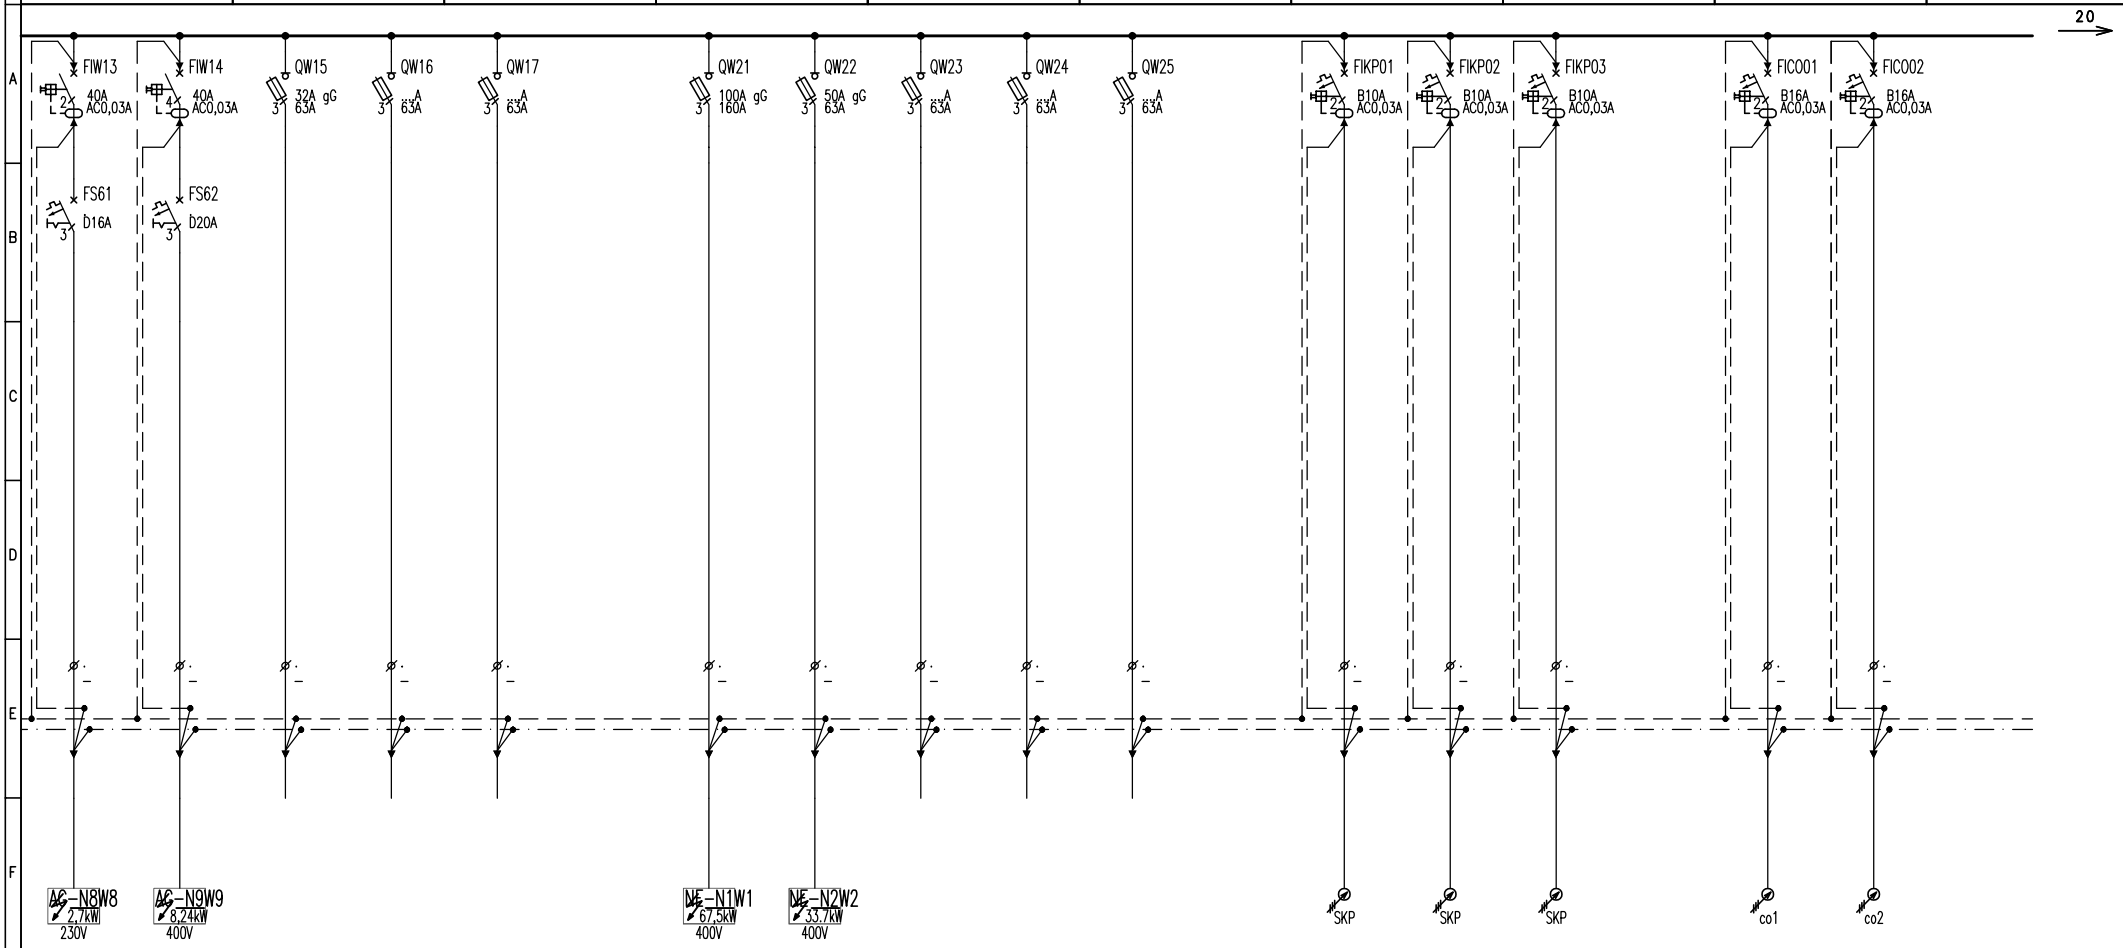

RW1/FW13	RW1/FW14	RW1/FW15	RW1/FW16	RW1/FW17		RW1/FW21	RW1/FW22	RW1/FW23	RW1/FW24	RW1/FW25		RW1/FKP01	RW1/FKP02	RW1/FKP03		RW1/FC001	RW1/FC002	
YKYżo 3x4	YKYżo 5x6					YKYżo 5x35	YKYżo 5x16					N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5		N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	
2,7kW	8,24kW					67,5kW	33,7kW					0,1kW	0,1kW	0,1kW		0,5kW	0,6kW	
AGREGAT CHŁODNICZY	AGREGAT CHŁODNICZY	REZERWA	REZERWA	REZERWA		NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA	NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA	REZERWA	REZERWA	REZERWA		KLAPA POŻAROWA	KLAPA POŻAROWA	KLAPA POŻAROWA		CIEPŁO TECHN. UKŁAD POMP. ETAP 1	CIEPŁO TECHN. UKŁAD POMP. ETAP 2	

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża

Faza: **PROJEKT TECHNICZNY**

Branża: Elektryczna

Temat:

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19."

Adres inwestycji: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Projektant:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	02.2021
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	02.2021

Schemat rozdzielnicy RW1

Skala: -

Nr rysunku IE-210 ark. 2z3

A4

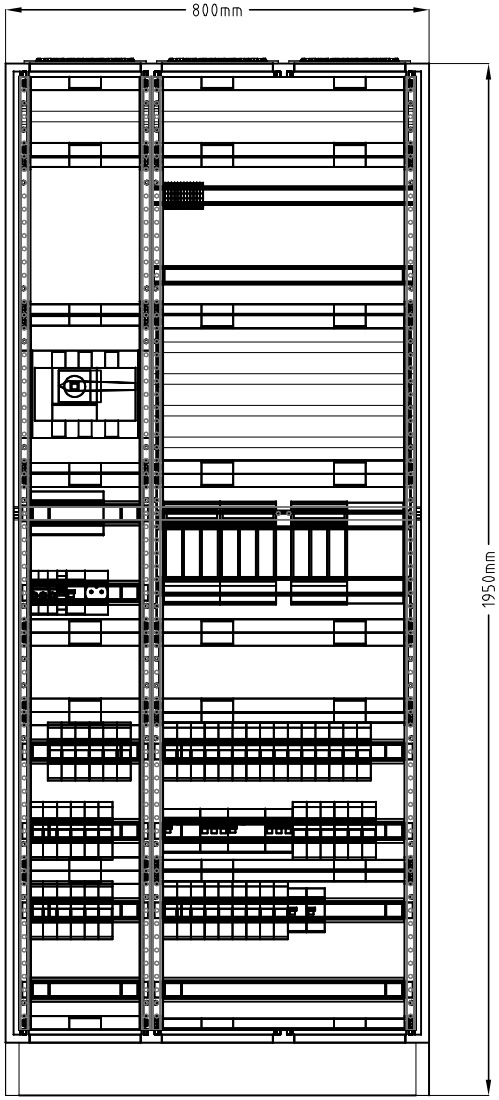

RW1
Rozdzielnica stojąca,
IP55, II kl. izolacji, IK10, gł. 275 mm

Charakterystyka obudowy:
Prąd znamionowy In: 800A
Stopień ochrony: IP55
Klasa izolacji: II
odporność udarowa IK10
kolor: RAL 7035
normy: VDE 0660, część 500 /
PN-EN 61439-1
wymiary zewnętrzne według normy DIN 43870
stopień ochrony IP55 według normy VDE 0470 część 1
(PN EN 60529), IP 3X przy otwartych drzwiach
stopień ochrony IP 3X przy otwartych drzwiach
odcinki penetracji i powietrzne według normy VDE 0110,
część 1 oraz 2/1.89
kategoria przepięciowa III/IV
stopień zanieczyszczenia 3
klasa materiału izolacyjnego II
blacha stalowa: 1,5 mm,
powlekana lakierem proszkowym i wypalane

Modern Eko tel. 882 - 147 - 538	Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 42-207 Częstochowa	Temat: **Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19."**	Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1		
Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża		Projektant: mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 specjalność elektryczna	02.2021
Faza:	**PROJEKT TECHNICZNY**		Sprawdził: mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 specjalność elektryczna	02.2021
Branża:	Elektryczna		Schemat rozdzielnicy RW1	Skala: -	Nr rysunku IE-210 ark. 3z3

A4