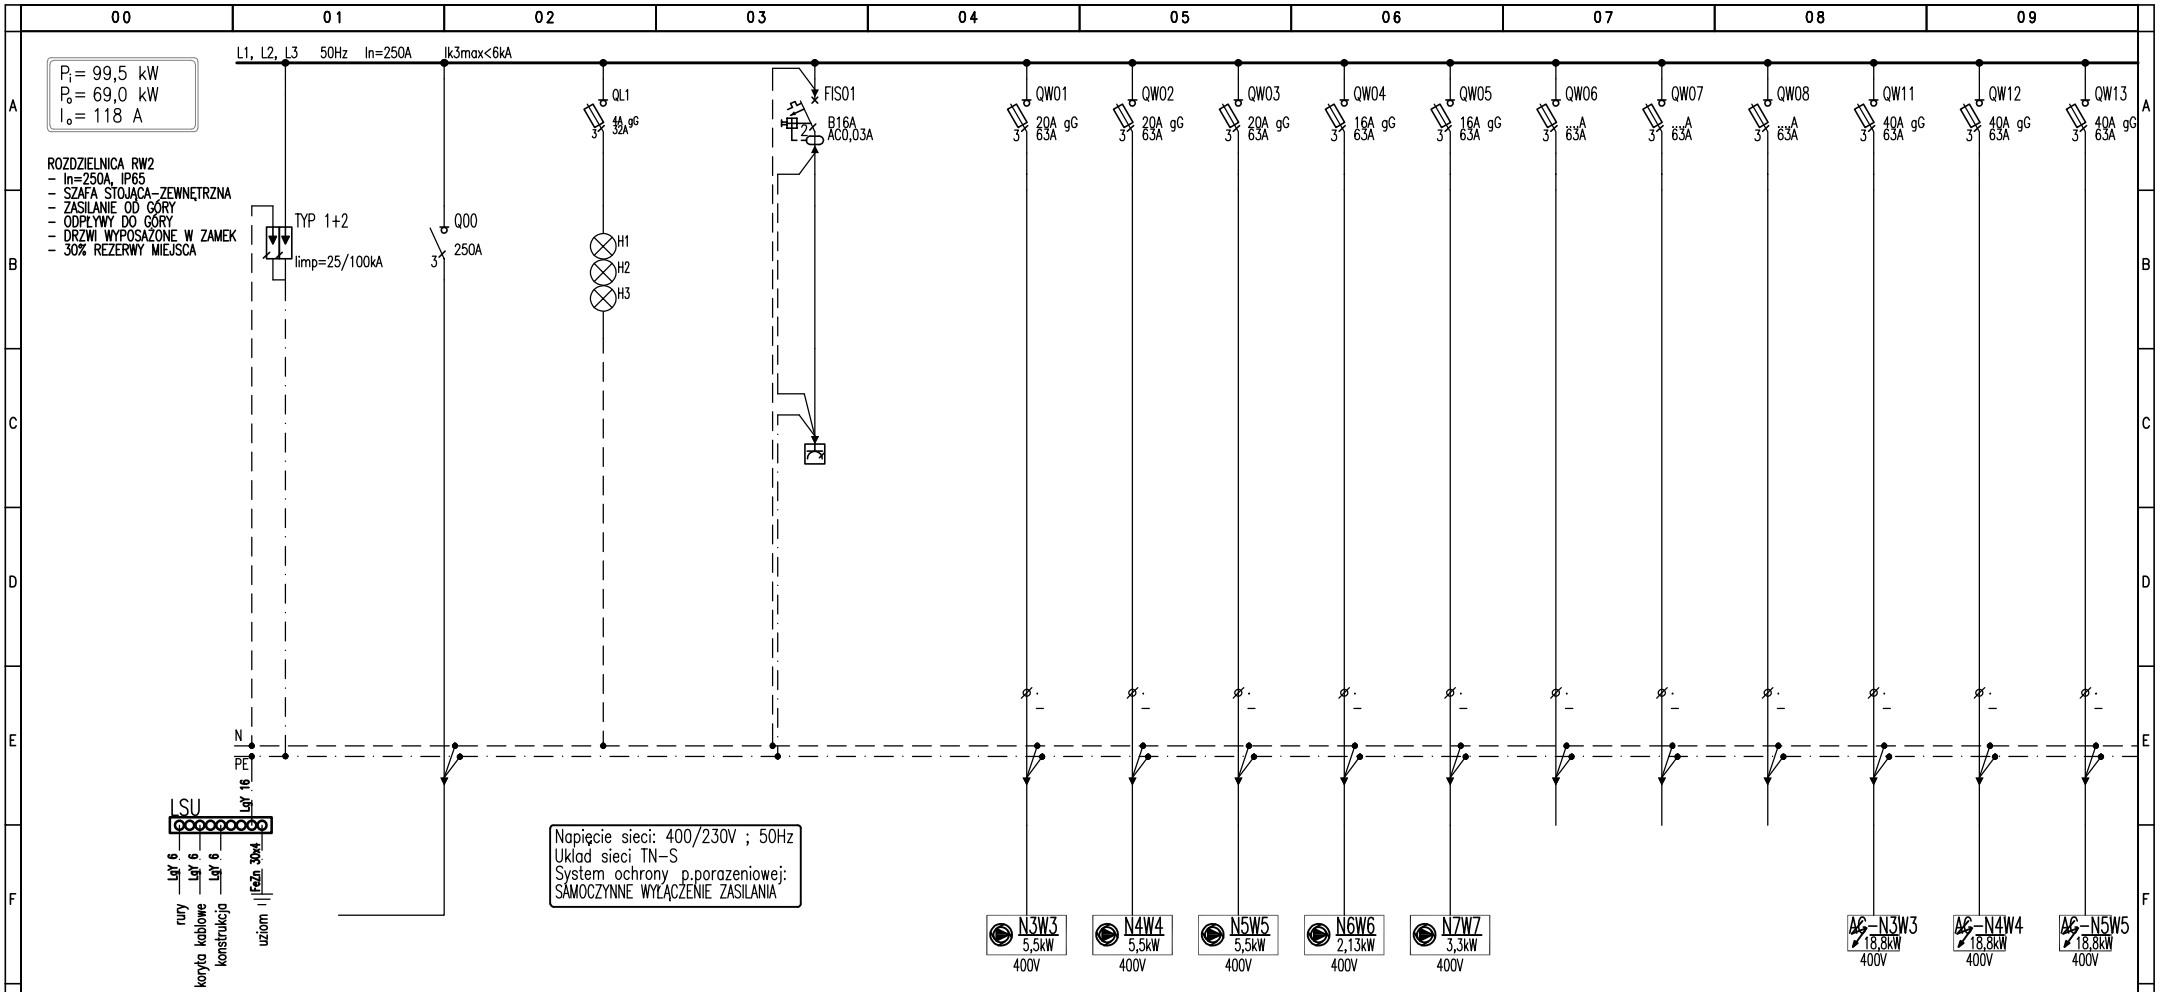

NR OBWODU/No.CIRCUIT	RW2/FSA	RW2/Q00	RW2/L1		RW2/FS01		RW2/FW01	RW2/FW02	RW2/FW03	RW2/FW04	RW2/FW05	RW2/FW06	RW2/FW07	RW2/FW08	RW2/FW11	RW2/FW12	RW2/FW13
TYP KABLA/CABLE TYPE	5x(LGY 1x35)				N2XH-J 3x2,5		YKYżo 5x4	YKYżo 5x4	YKYżo 5x4	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x2,5				YKYżo 5x16	YKYżo 5x16	YKYżo 5x16
MOC/POWER					1,0kW		5,5kW	5,5kW	5,5kW	2,13kW	3,3kW				18,8kW	18,8kW	18,8kW
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYP1+2	ZASILANIE	KONTROLA NAPIĘCIA		GNIAZDA SERWISOWE W ROZDZIELNICY		CENTRALA WENTYLACYJNA	CENTRALA WENTYLACYJNA	CENTRALA WENTYLACYJNA	CENTRALA WENTYLACYJNA	CENTRALA WENTYLACYJNA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	AGREGAT CHŁODNICZY	AGREGAT CHŁODNICZY	AGREGAT CHŁODNICZY

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża

Faza: **PROJEKT TECHNICZNY**

Branża: Elektryczna

Temat:

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19."

Adres inwestycji: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Projektant:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	02.2021
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	02.2021

Schemat rozdzielnicy RW2

Skala: -

Nr rysunku IE-211 ark. 1z2

A4

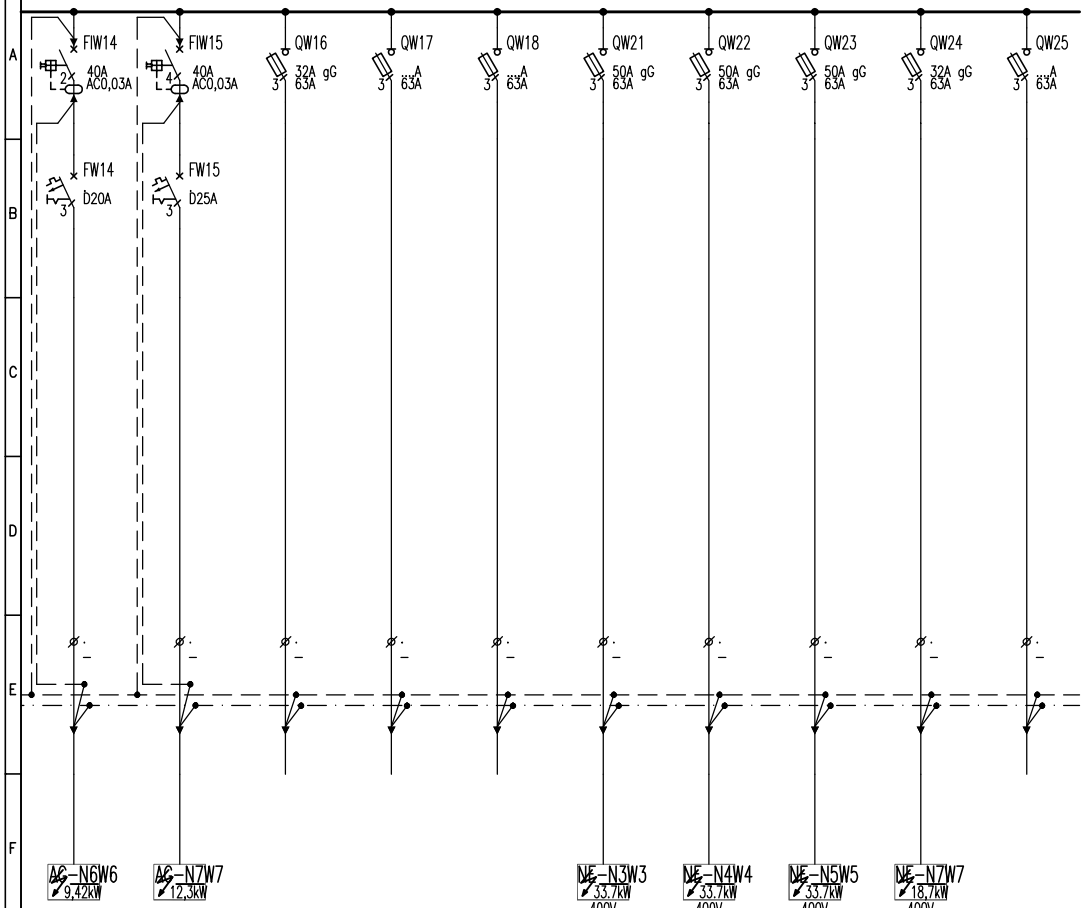

RW2/FW14	RW2/FW15	RW2/FW16	RW2/FW17	RW2/FW18	RW2/FW21	RW2/FW22	RW2/FW23	RW2/FW24	RW2/FW25
YKYżo 5x6	YKYżo 5x6				YKYżo 5x35	YKYżo 5x16	YKYżo 5x35	YKYżo 5x10	
9,42kW	12,3kW				67,5kW	33,7kW	67,5kW	18,7kW	
AGREGAT CHŁODNICZY	AGREGAT CHŁODNICZY	REZERWA	REZERWA	REZERWA	NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA	NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA	NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA	NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA	REZERWA

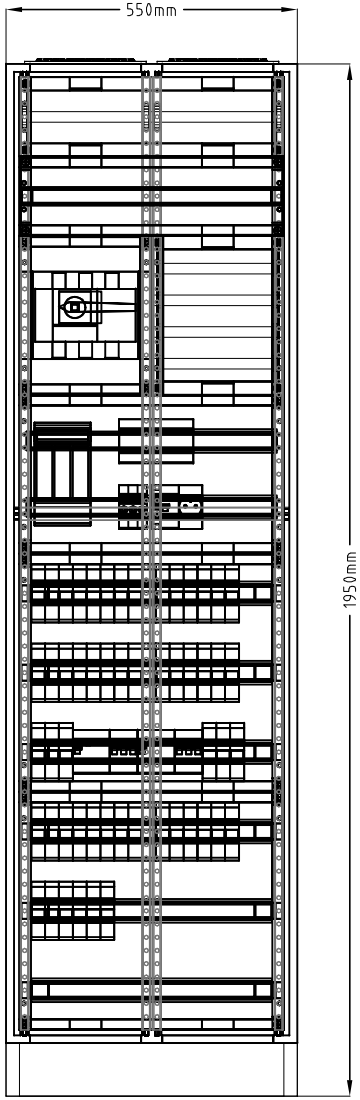

RW2
Rozdzielnica stojąca,
IP55, II kl. izolacji, IK10, gł. 275 mm

Charakterystyka obudowy:

Prąd znamionowy In: 800A
Stopień ochrony: IP55
Klasa izolacji: II
odporność udarowa IK10
kolor: RAL 7035
normy: VDE 0660, część 500 /
PN-EN 61439-1
wymiary zewnętrzne według normy DIN 43870
stopień ochrony IP55 według normy VDE 0470 część 1
(PN EN 60529), IP 3X przy otwartych drzwiach
stopień ochrony IP 3X przy otwartych drzwiach
odcinki penetracji i powietrzne według normy VDE 0110,
część 1 oraz 2/1.89
kategoria przepięciowa III/IV
stopień zanieczyszczenia 3
klasa materiału izolacyjnego II
blacha stalowa: 1,5 mm,
powlekana lakierem proszkowym i wypalane

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża

Faza: **PROJEKT TECHNICZNY**

Branża: Elektryczna

Temat:

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19."

Adres inwestycji: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Projektant:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	02.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	02.2021	

Schemat rozdzielnicy RW2

Skala: -

Nr rysunku IE-211 ark. 2z2

A4