Zestawienie stolarki drzwiowej

ID	D1	D1	D1.1	D1.1	D2	D2	D3	D3
Ilość	1	2	1	3	1	5	1	2
Wymiary otworu w ścianie	178×204	178×204	178×204	178×204	178×204	178×204	138×204	138×204
Wymiary przejścia	170×200	170×200	170×200	170×200	170×200	170×200	130×200	130×200
Orientacja	L	P	P	L	P	L	P	L
Rzut	170	170	170	170	170	170	130	130
Elewacja	110, 62, 170, 200	62, 110, 170, 200	62, 110, 170, 200	110, 62, 170, 200	62, 110, 170, 200	110, 62, 170, 200	42, 90, 130, 200	90, 42, 130, 200
Odporność ogniowa	EI 60	EI 60	EI 60, S200	EI 60, S200	S200	S200	EI 60	EI 60
Opis ogólny, lokalizacja	Drzwi dzielące korytarz komunikacji ogólnej szpitala	Drzwi dzielące korytarz komunikacji ogólnej szpitala	Drzwi pomiędzy śluzą wjazdową i wyjazdową pacjenta na blok operacyjny	Drzwi dzielące korytarz komunikacji ogólnej szpitala i bloku operacyjnego	Drzwi dymoszczelne dzielące korytarz czysty bloku operacyjnego	Drzwi dymoszczelne dzielące korytarz czysty bloku operacyjnego	Drzwi na klatkę schodową	Drzwi na klatkę schodową
Samozamykacz	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Konstrukcja drzwi	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okienno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej.	-II-	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okienno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okienno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okienno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej	-II-	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okienno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody	-II-
Ościeżnica								
Zamek	Drzwi antypaniczne	-II-	Sterowanie drzwiami z ssp i systemu oddymiania.	Sterowanie drzwiami z ssp i systemu oddymiania. Drzwi antypaniczne	Sterowanie poszczególnymi drzwiami z ssp i systemu oddymiania. Drzwi antypaniczne	-II-	Sterowanie poszczególnymi drzwiami z ssp i systemu oddymiania.	-II-
Wykończenie	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło bezbarwne		Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło bezbarwne	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło bezbarwne	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło bezbarwne	-II-	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło matowe	-II-
Akcesoria dodatkowe	-	-II-	-	-	-	-II-	-	-II-
Infiltracja powietrza	-							

ID	D4	D4	D5	D5	D6	D6	D7	D13	D14	D14	D14.1
Ilość	8	11	4	5	1	5	1	1	2	2	1
Wymiary otworu w ścianie	98×204	98×204	88×204	88×204	109×205	108×204	99×205	250×204	108×204	108×204	108×204
Wymiary przejścia	90×200	90×200	80×200	80×200	100×200	100×200	90×200	100×200	100×200	100×200	100×200
Orientacja	L	P	L	P	L	P	L	L	L	P	L
Rzut	90	90	80	80	100	100	90	100	100	100	100
Elewacja	90, 200	90, 200	80, 200	80, 200	100, 200	100, 200	90, 200	panel stały EI 30, 119, 85, 200, 100, 146, 250	100, 200	100, 200	100, 200
Odporność ogniowa							EI 60		EI 60	EI 60	EI 60, S200
Opis ogólny, lokalizacja	Drzwi do pomieszczeń np. szatni, gabinetów, umywalni	Drzwi do pomieszczeń np. szatni, gabinetów, umywalni	Drzwi do kabin ustępowych i natrysków	Drzwi do kabin ustępowych i natrysków	Drzwi do śluzy materiałowej	Drzwi do gabinetów, pomieszczeń socjalnych		Drzwi do pokoju lekarskiego	Drzwi do śluzy materiałowej i mag. odpadów	Drzwi do szatni i przedsionka windy	Drzwi pomiędzy pawilonem B i C
Samozamykacz	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒
Konstrukcja drzwi	Rama skrzydła z klejonki drewnianej. Wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Poszycie z płyty HDF. Obrzeże - pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej, górna krawędź okeljona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.	-II-	Rama skrzydła z klejonki drewnianej. Wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Poszycie z płyty HDF. Obrzeże - pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej, górna krawędź okeljona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.	-II-	Rama skrzydła z klejonki drewnianej. Wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Poszycie z płyty HDF. Obrzeże - pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej, górna krawędź okeljona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.	-II-	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okienno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej	Konstrukcja drzwi i okna aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okienno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej	Rama skrzydła z klejonego drewna. Wypełnienie - wkład ognioodporny. Poszycie - płyta HDF. Obrzeże - taśma ABS. Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury	-II-	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okienno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej
Ościeżnica	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-II-	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-II-	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-II-		Okno stałe o odporności ogniowej EI 30	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-II-	
Zamek	Zamek na wkładkę patentową. Poszczególne drzwi - Zamek przystosowany do systemu kontroli dostępu	-II-	Zamek z blokadą łazienkową	-II-	Zamek na wkładkę patentową. Poszczególne drzwi -Zamek przystosowany do systemu kontroli dostępu	-II-	Zamek przystosowany do systemu kontroli dostępu	Zamek przystosowany do systemu kontroli dostępu	Zamek na wkładkę patentową. Poszczególne drzwi -Zamek przystosowany do systemu kontroli dostępu	-II-	Zamek przystosowany do systemu kontroli dostępu
Wykończenie	Okleina HPL gr. 2 mm	-II-	Okleina HPL gr. 2 mm	-II-	Okleina HPL gr. 2 mm	-II-	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło matowe	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło matowe	Okleina HPL gr. 2 mm	-II-	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło matowe
Akcesoria dodatkowe	Panele ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm. Dolny panel o wysokości 300mm i górny panel na wysokości klamki	-II-	Panele ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm. Dolny panel o wysokości 300mm i górny panel na wysokości klamki	-II-	Panele ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm. Dolny panel o wysokości 300mm i górny panel na wysokości klamki	-II-			Panele ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm. Dolny panel o wysokości 300mm i górny panel na wysokości klamki		
Infiltracja powietrza			Panel dolny wentylacyjny - kratka wentylacyjna	-II-							

ID	D15	D16	DS1	DS1	DS2	DS3	DS3	DS3.1	DS4	DS4
Ilość	1	1	4	12	3	2	2	1	2	4
Wymiary otworu w ścianie	168×204	158×204	65×203	65×203	96×203	128×204	128×204	118×204	49×202	49×202
Wymiary przejścia	160×200	150×200	59×200	59×200	90×200	120×200	120×200	110×200	45×200	45×200
Orientacja	P	L	L	P	L	L	P	P	L	P
Rzut	160	150	59	59	90	120	120	110	45	45
Elewacja	52, 110, 160, 200	90, 62, 150, 200	59, 200	59, 200	90, 200	90, 32, 120, 200	32, 90, 120, 200	110, 200	45, 200	45, 200
Odporność ogniowa	EI 60	EI 30	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
Opis ogólny, lokalizacja	Drzwi do śluzy pacjenta	Drzwi do pom. sprężarkowni na kondygnacji technicznej	Drzwi techniczne do szachtu	Drzwi techniczne do szachtu	Drzwi techniczne do szachtu	Drzwi techniczne do szachtu	Drzwi techniczne do szachtu	Drzwi techniczne do szachtu	Drzwi techniczne do szachtu	Drzwi techniczne do szachtu
Samozamykacz	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Konstrukcja drzwi	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okienno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej	Rama skrzydła z klejonego drewna. Wypełnienie - wkład ognioodporny. Poszycie - płyta HDF. Obrzeże - taśma ABS. Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury	Drzwi jednoskrzydłowe. Konstrukcja drzwi metalowa. Poszycie z blachy stalowej ocynkowanej 0,8mm z wypełnieniem z wełny mineralnej ognioodpornej.	-II-	-II-	Drzwi dwuskrzydłowe. Konstrukcja drzwi metalowa. Poszycie z blachy stalowej ocynkowanej 0,8mm z wypełnieniem z wełny mineralnej ognioodpornej.	-II-	Drzwi dwuskrzydłowe. Konstrukcja drzwi metalowa. Poszycie z blachy stalowej ocynkowanej 0,8mm z wypełnieniem z wełny mineralnej ognioodpornej.	Drzwi jednoskrzydłowe. Konstrukcja drzwi metalowa. Poszycie z blachy stalowej ocynkowanej 0,8mm z wypełnieniem z wełny mineralnej ognioodpornej.	-II-
Ościeżnica		Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-II-	-II-	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-II-	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-II-
Zamek	Zamek przystosowany do systemu kontroli dostępu. System automatycznego otwierania	Zamek na wkładkę patentową. Zamek przystosowany do systemu kontroli dostępu	Zamek zapadkowy z demontowaną klamką (dla obsługi technicznej)	-II-	-II-	Zamek zapadkowy z demontowaną klamką (dla obsługi technicznej)	-II-	Zamek zapadkowy z demontowaną klamką (dla obsługi technicznej)	Zamek zapadkowy z demontowaną klamką (dla obsługi technicznej)	-II-
Wykończenie	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło matowe	Okleina HPL gr. 2 mm	Pokrycie farba proszkowa poliestrowa w kolorze NCS: S 0500-N. Drzwi do częściowego oklejenia wykładziną ścienną.	-II-	-II-	Pokrycie farba proszkowa poliestrowa w kolorze NCS: S 0500-N. Drzwi do częściowego oklejenia wykładziną ścienną.	-II-	Pokrycie farba proszkowa poliestrowa w kolorze NCS: S 0500-N. Drzwi do częściowego oklejenia wykładziną ścienną.	Pokrycie farba proszkowa poliestrowa w kolorze NCS: S 0500-N. Drzwi do częściowego oklejenia wykładziną ścienną.	-II-
Akcesoria dodatkowe										
Infiltracja powietrza										

UWAGI:
1. Przed zamównieniem i montażem stolarki wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na budowie!

2. Drzwi wyposażyć w samozamykacze i automatyczne systemy otwierania zgodnie z oznaczeniami na rzutach projektu.

3. Poszczególne drzwi wyposażyć w system kontroli dostępu zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej.

4. Sterowanie drzwiami z ssp i systemu oddymiania zgodnie z oznaczeniami na rzutach i opracowaniem branży elektrycznej

5. Wykonać systemowe nadproża w istniejących ścianach działowych murowanych oraz w projektowanych ściankach działowych w systemie lekkim. Nadproża nad projektowanymi nowymi otworami lub wymienianymi istniejącymi drzwiami, które ulegają poszerzeniu lub przesunięciu.

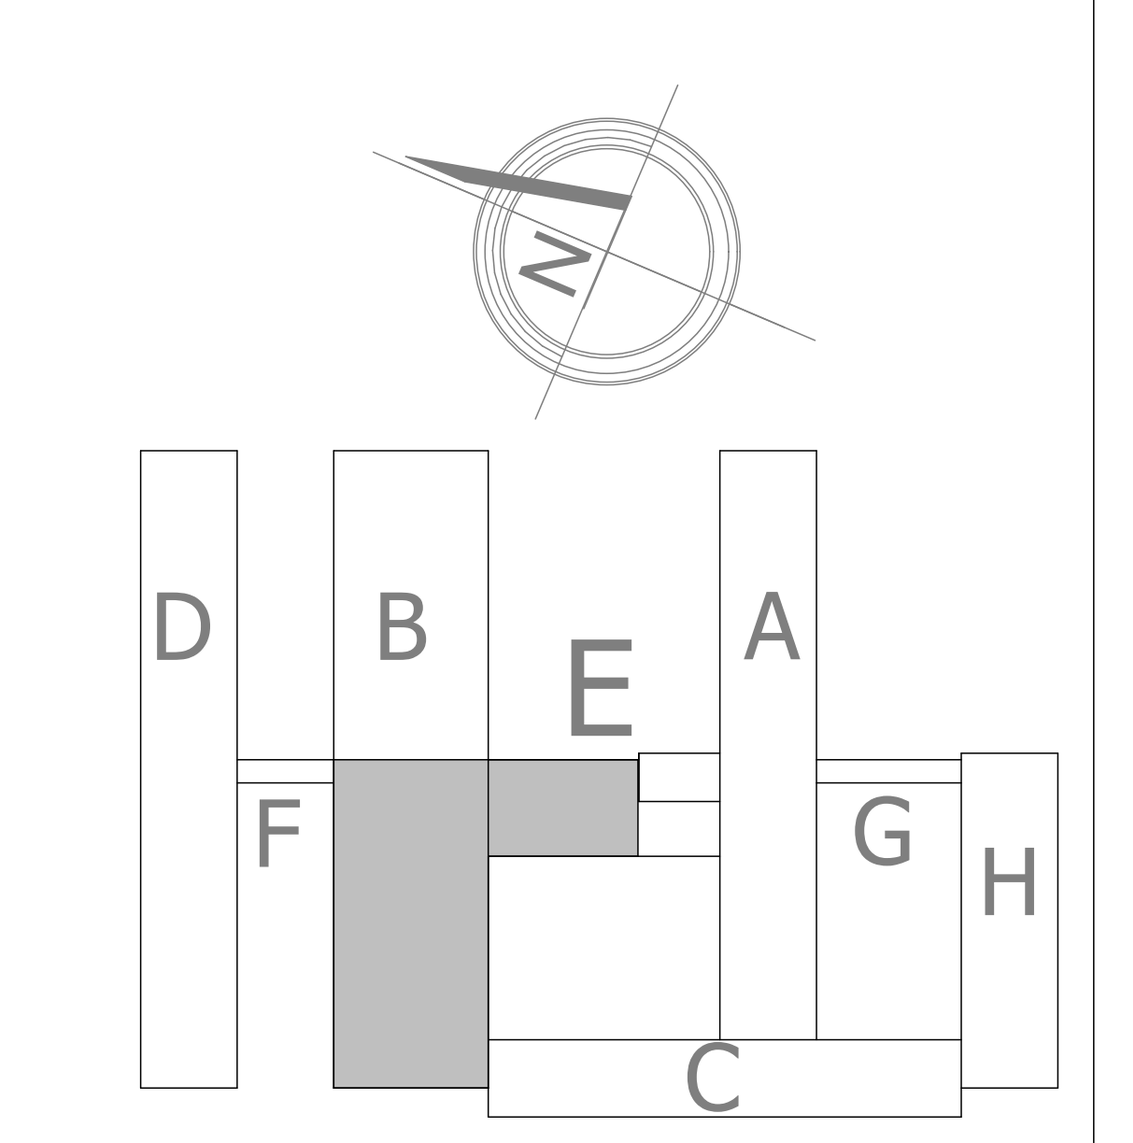

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża
Faza:	**PROJEKT TECHNICZNY**
Branża:	Architektoniczna
Temat:	**Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19.”**
Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Projektant:	mgr.inż arch Marta Kaczor-Zięba	11/SLOKK/2017	specjalność architektoniczna	02.2021
Sprawdził:	mgr.inż.arch. Marek Kozieł	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	02.2021
Zestawienie stolarki drzwiowej			Skala: 1:1	Nr rysunku A.22