





LEGENDA


 GŁOSNIK NAŚCIENNY - MCR-SWSM6

SYSTEM OPISU GŁOSNIKÓW:

 L2a/1,5W

 MOC GŁOSNIKA


 NUMER KOLEJNY GŁOSNIKA

 NUMER LINII GŁOSNIKOWEJ

OKABLOWANIE:
LINIE GŁOSNIKOWE - HTKSH 1x2x1,4 mm P190

PROJEKT INSTALACJI

AMBIENT SYSTEM SP. Z O.O.
80-531 Gdańsk, ul. Sucha 25
tel. + 48 58 345 51 9, fax + 48 58 344 45 95
www.ambientsystem.pl, sekretariat@ambientsystem.pl

 **ambient** SYSTEM

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Łukasz Kulczycki	PODS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Stencel	PODS
SITP/ITB DSO/085/12		

OBIEKT

SZPITAL WOJEWÓDZKI
Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
Pawilon A


FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA

INSTALACJE TELETECHNICZNE

TEMAT PRZEBUDOWY	DATA
Dźwiękowy system ostrzegawczy	2012.05
Pawilon A - rzut parteru, strona prawa	SKALA
	1:100
NUMER PROJEKTU	NUMER RYSUNKU
42/ZT-SZP-226/01/10/2012	RYS. 5
	REWIZJA
	-

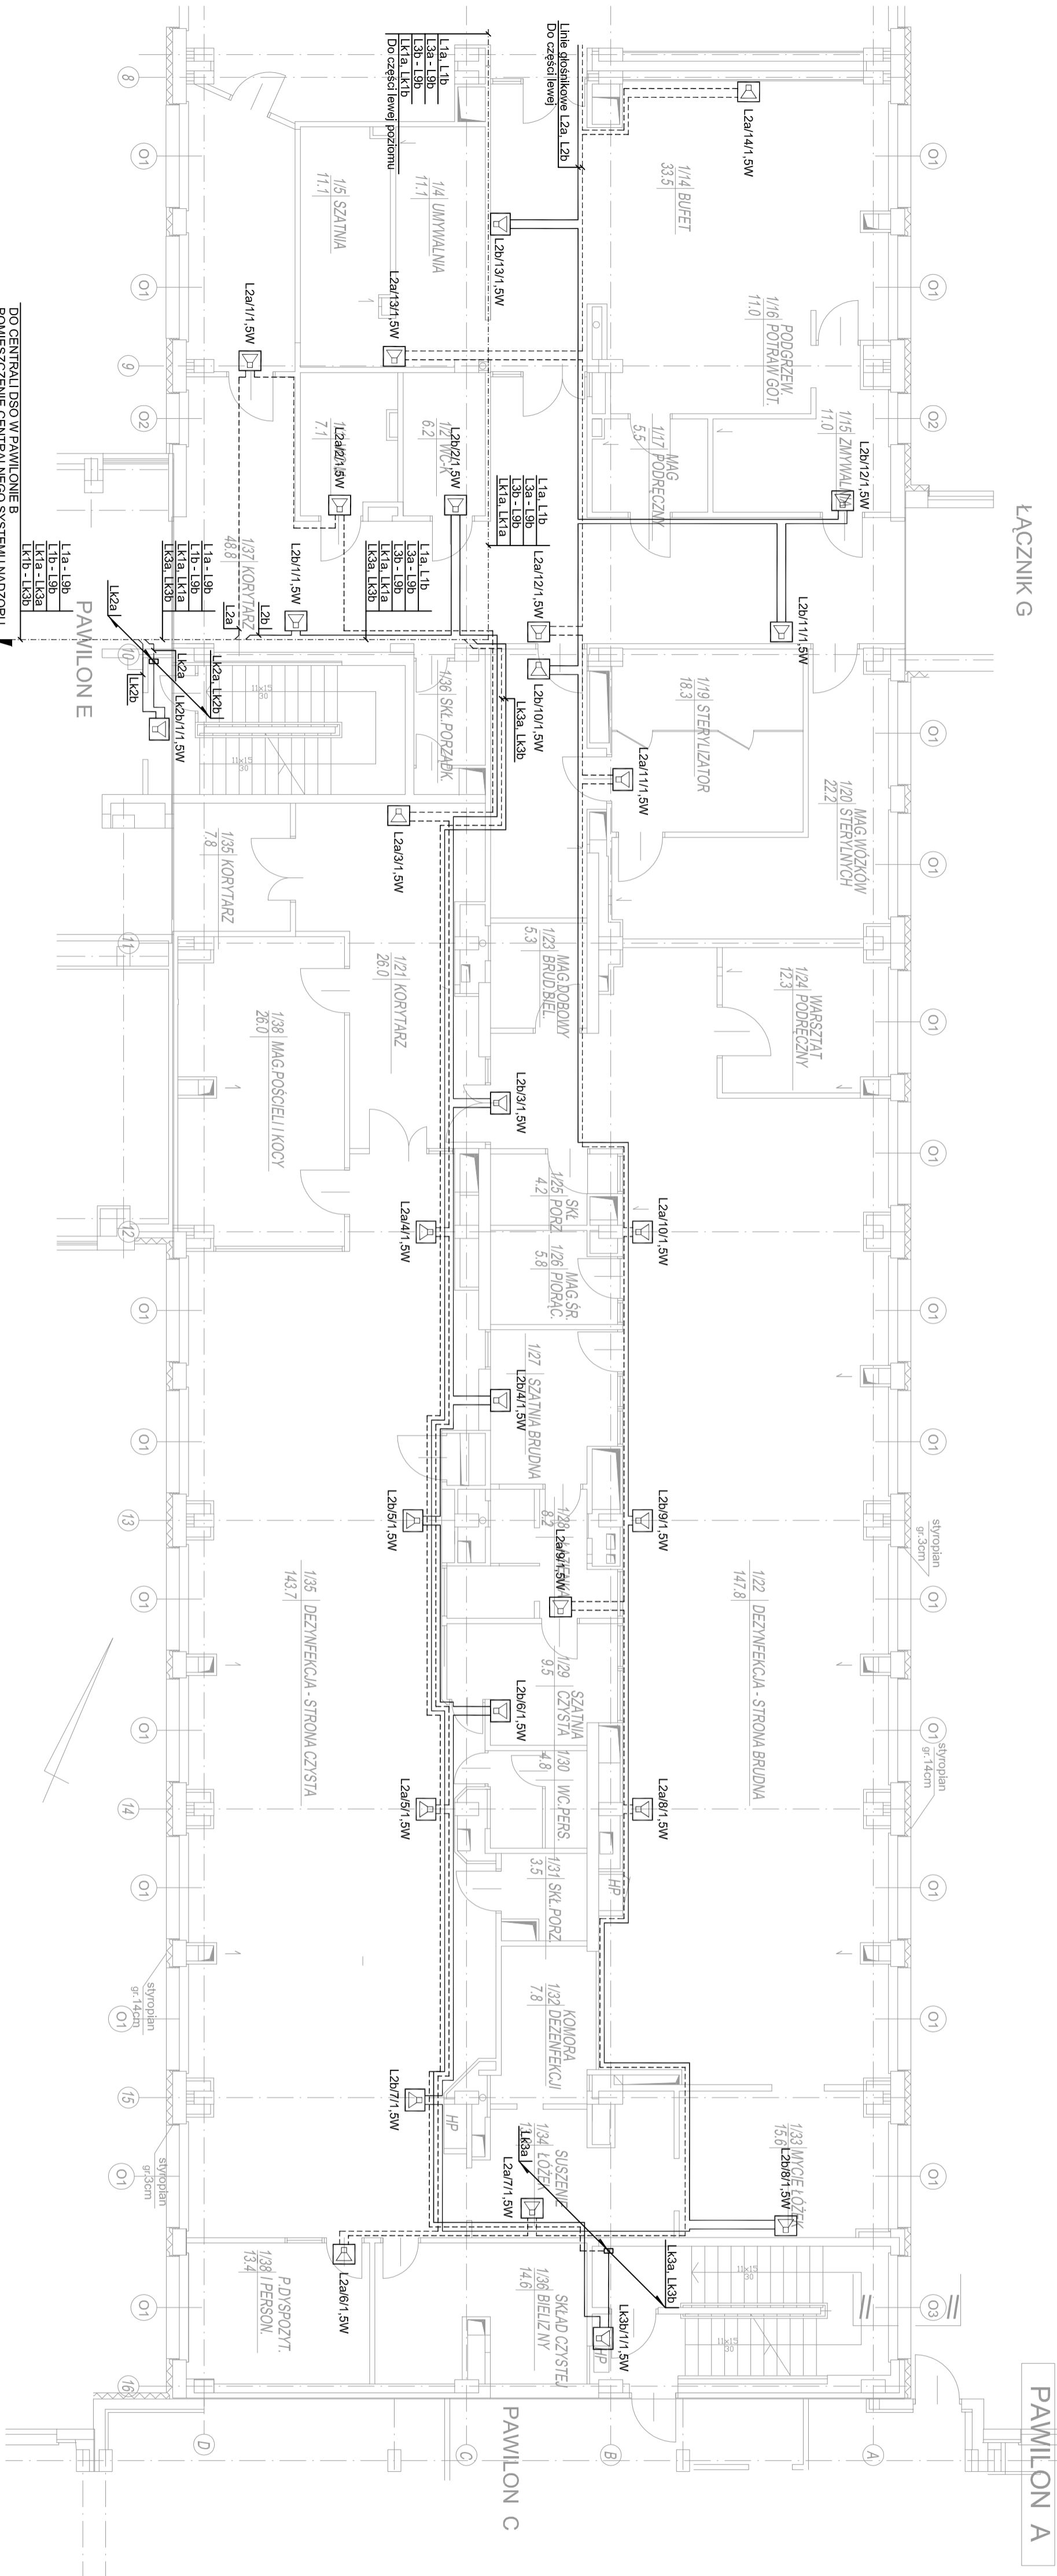

DO CENTRALI DSO W PAWILONIE B
POMIESZCZENIE CENTRALNEGO SYSTEMU NADZORU
NR 1/46 (CENTRALNA DYSPOZYTORIA)

