


LEGENDA




SYSTEM OPISU GŁOŚNIKÓW

L1a/5/1,5W

OKABLOWANIE:
LINIE GŁOŚNIKOWE - HTKSH 1x2x1,4 mm PH90

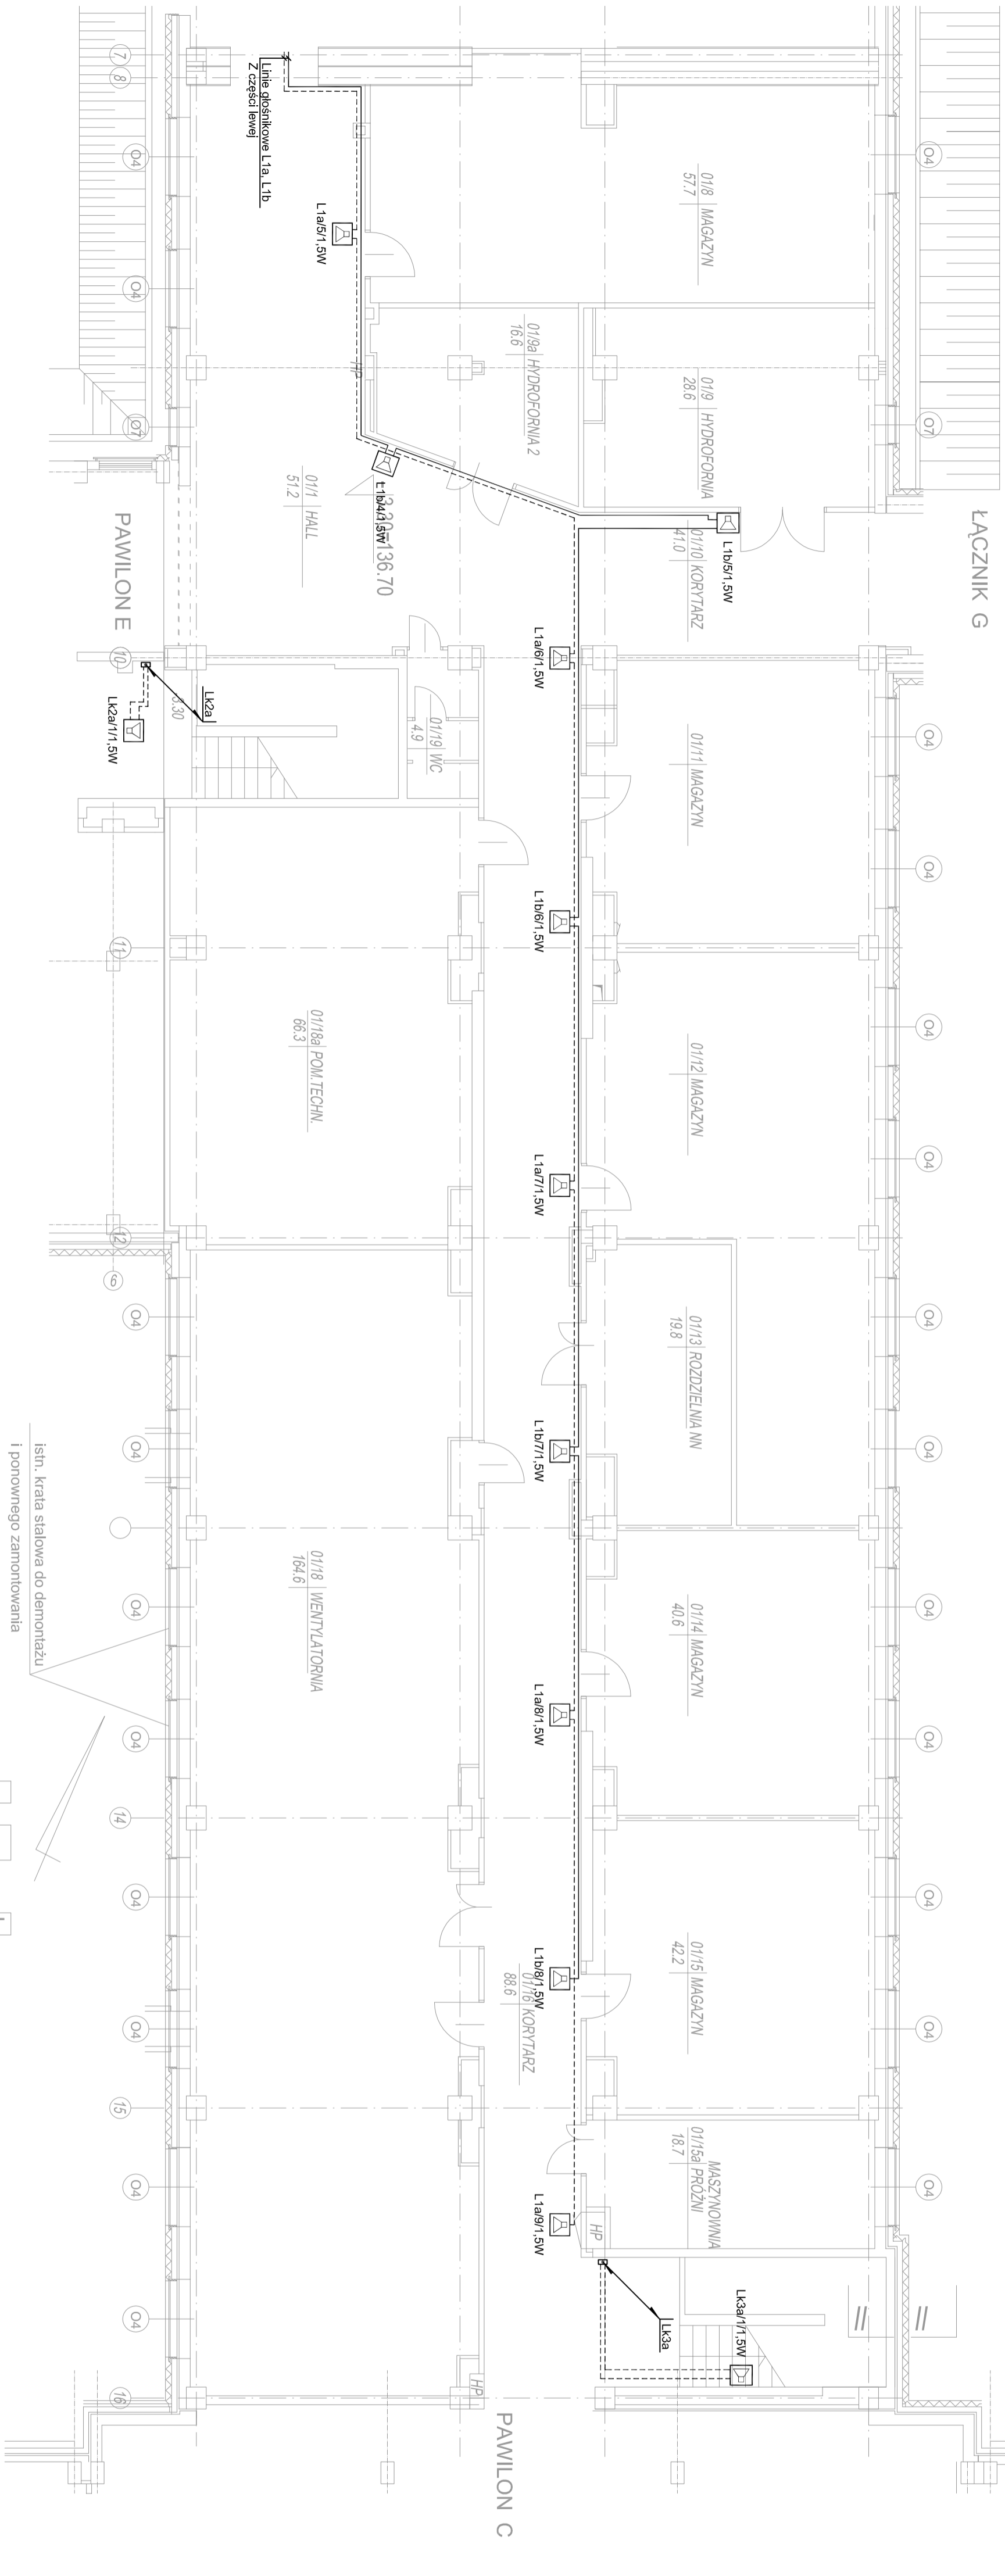

<p>PROJEKT INSTALACJI</p> <p>AMBIENT SYSTEM SP. Z O.O. 80-531 Gdańsk, ul. Suchbátka 25 tel. + 48 58 345 51 9, fax + 48 58 344 45 95 www.ambientsystem.pl, sekretariat@ambientsystem.pl</p>	
	<p>PROJEKTOWAŁ</p> <p>mgr inż. Łukasz Kulczycki SIŁPI/PIITB DSO/086/12</p>
<p>OBIEKT</p> <p>SZPITAL WOJEWÓDZKI Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża Pawilon A</p>	<p>SPRAWDZIŁ</p> <p>mgr inż. Mariusz Sielc SIŁPI/PIITB DSO/085/12</p>
<p>PODSZ.</p>	
<p>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</p> <p>BRANŻA</p> <p>INSTALACJE TELETECHNICZNE</p>	
<p>TYTUŁ PRACOWNIKA</p> <p>Dźwiękowy system ostrzegawczy Pawilon A - rzut planów, strona prawa</p>	<p>DATA</p> <p>2012.05</p>
<p>NUMER PROJEKTU</p> <p>421ZT-SZP-226/01/10/2012</p>	<p>SKALA</p> <p>1:100</p>
<p>NUMER PRZYSŁUGU</p> <p>RYS. 3</p>	<p>REWIZJA</p> <p>-</p>