

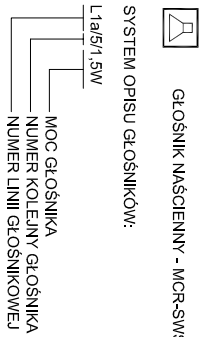


LEGENDA

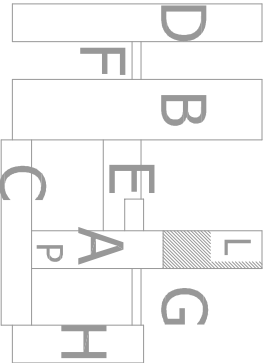

OKABLOWANIE:

LINE GŁOSNIKOWE - HTKSH 1x2x1,4 mm PH90

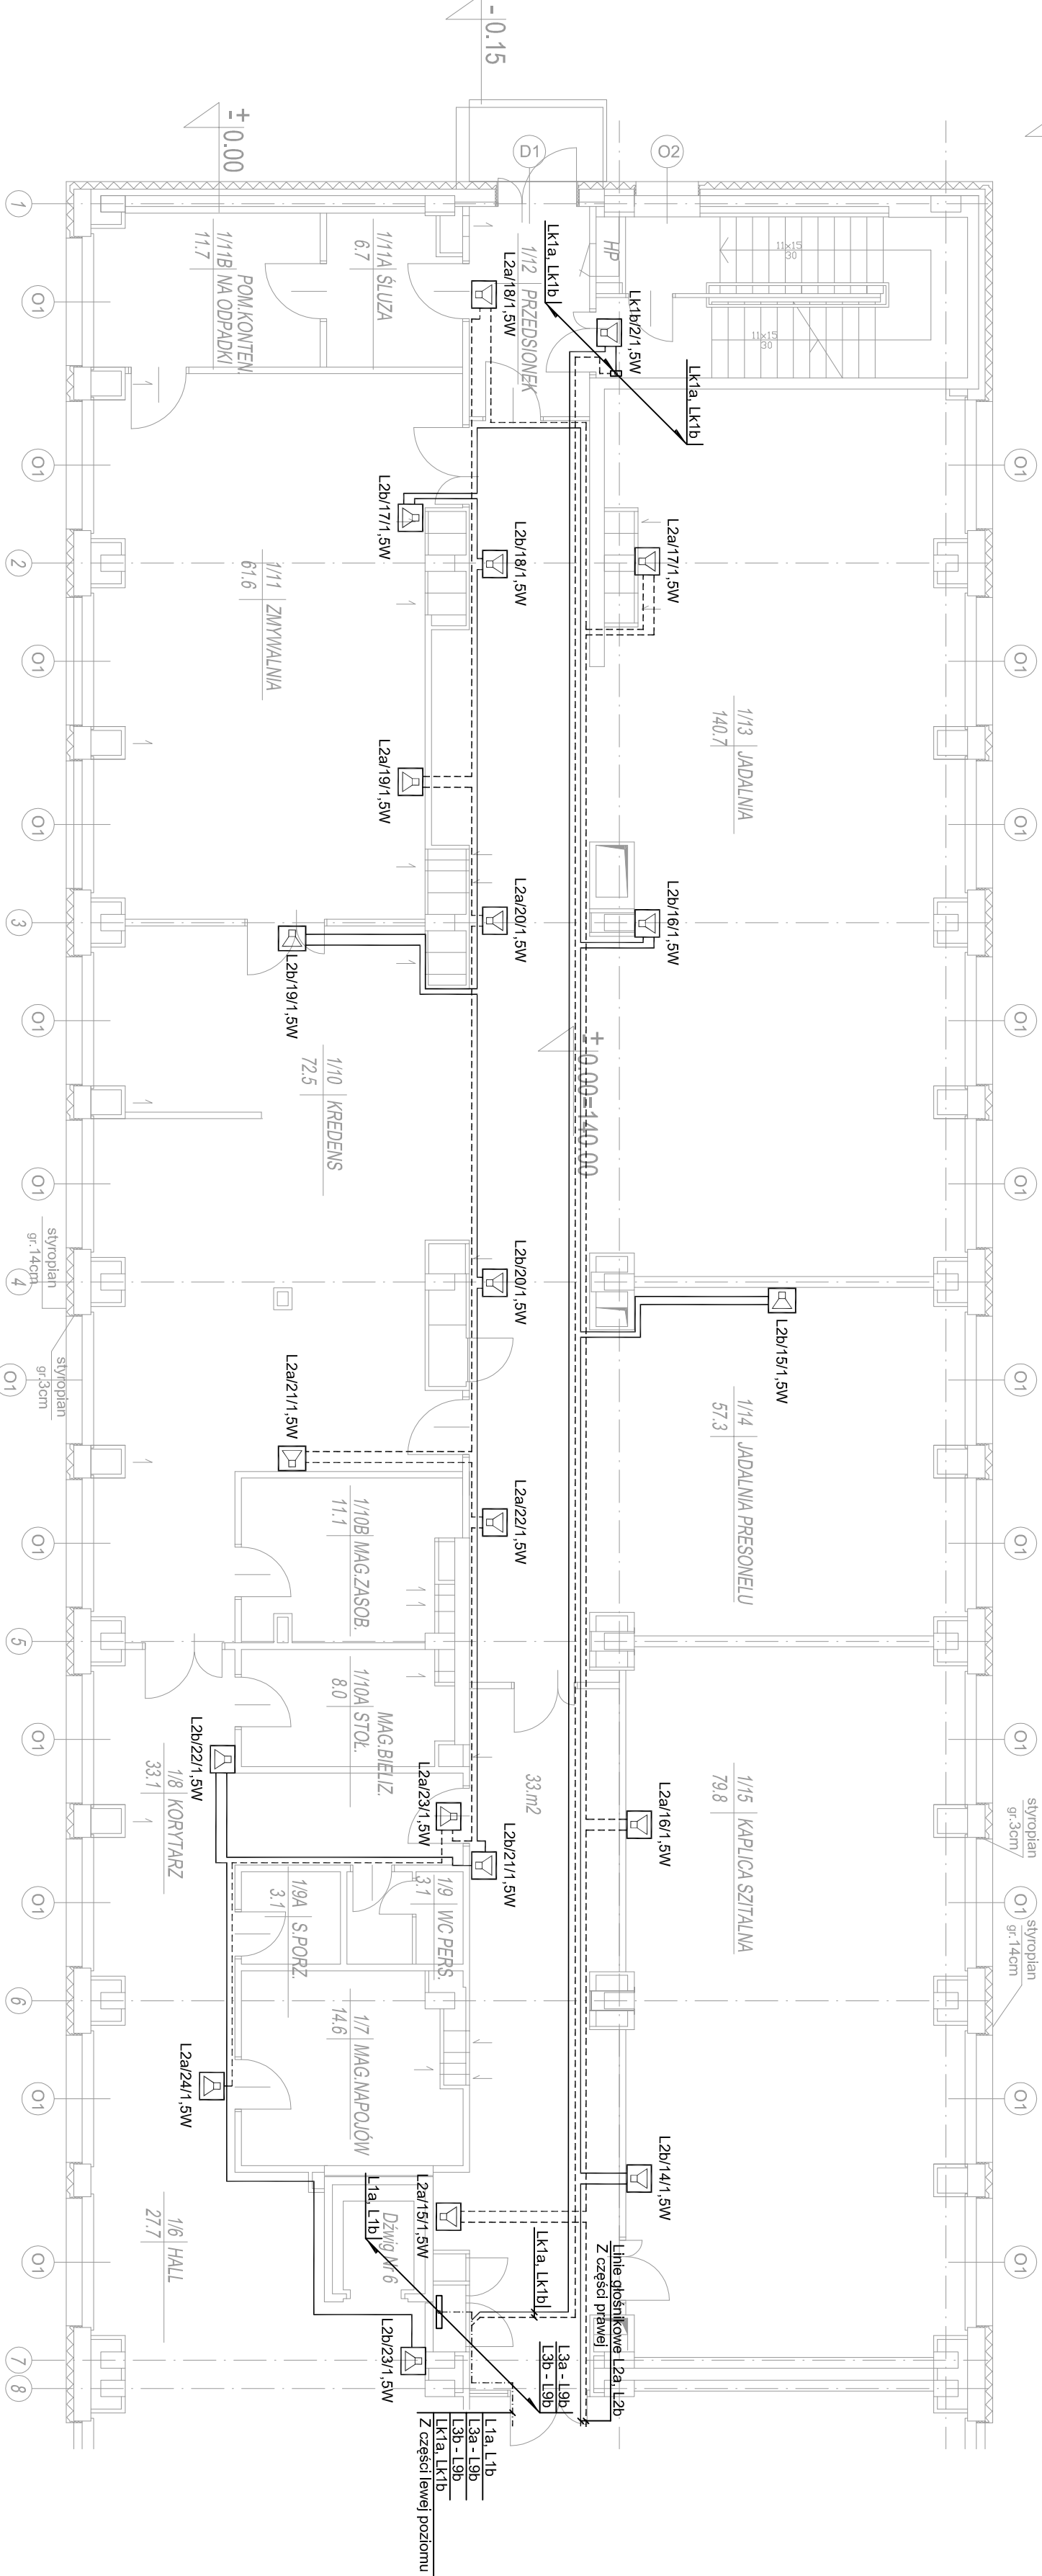

<p>OBIEKT</p> <p>SZPITAL WOJEWÓDZKI</p> <p>Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego</p> <p>Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża</p> <p>Pawilon A</p>			
<p>FAZA PROJEKTU</p> <p>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</p>			
<p>BRANŻA</p> <p>INSTALACJE TELETECHNICZNE</p>			
<p>TEMAT RYSUNKU</p> <p>Dźwiękowy system ostrzegawczy</p> <p>Pawilon A - rzut parteru, strona lewa</p>		<p>DATA</p> <p>2012.05</p>	
<p>NUMER PROJEKTU</p> <p>42/ZT-SZP-226/01/10/2012</p>		<p>SKALA</p> <p>1:100</p>	
<p>NUMER RYSUNKU</p> <p>RYS. 4</p>		<p>REWIZJA</p> <p>-</p>	

<p>PROJEKT INSTALACJI</p> <p>AMBIENT SYSTEM SP. Z O.O.</p> <p>80-531 Gdańsk, ul. Sucha 25</p> <p>tel. + 48 58 345 51 9, fax + 48 58 344 45 95</p> <p>www.ambientsystem.pl, sekretariat@ambientsystem.pl</p>		<p>PROJEKTOWAŁ</p> <p>mgr inż. Łukasz Kulczycki</p> <p>SITP/ITB DSO/086/12</p>	
<p>ambient</p> <p>ambientsystem.pl</p>		<p>SPRAWDZIŁ</p> <p>mgr inż. Mariusz Stencel</p> <p>SITP/ITB DSO/085/12</p>	
<p>PROJEKTOWAŁ</p> <p>mgr inż. Łukasz Kulczycki</p> <p>SITP/ITB DSO/086/12</p>		<p>PODPIS</p>	